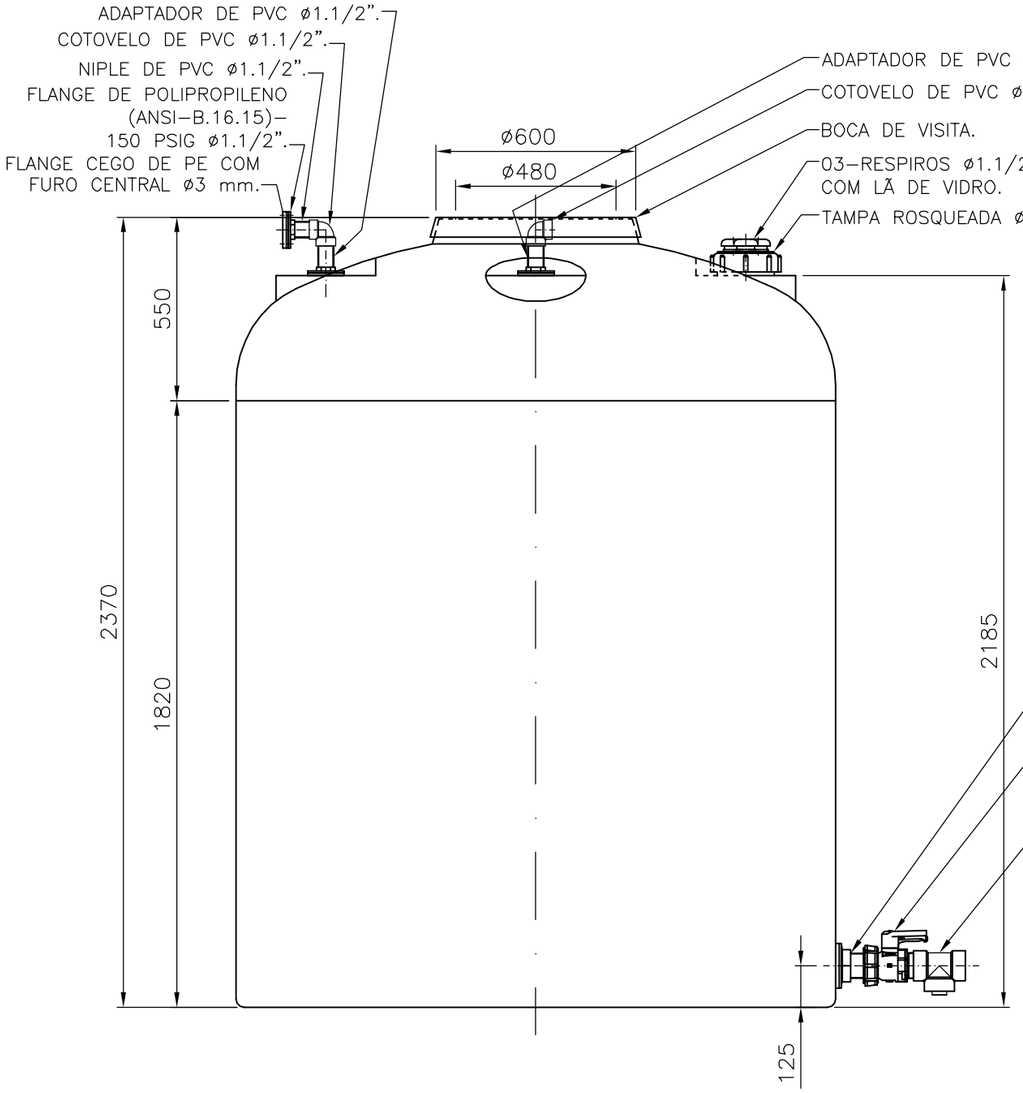

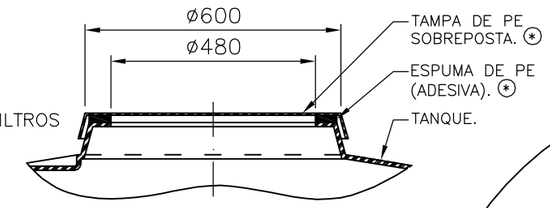

DETALHE DA BOCA DE VISITA

ORIENTAÇÃO

CAPACIDADE NOMINAL: 5.000 LITROS.

NOTAS:

- –OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA COM CAPACIDADE DE 10% SUPERIOR AO TANQUE DE MAIOR VOLUME.
- –OS VOLUMES SÃO NOMINAIS E PODEM VARIAR, OS VASOS NÃO PODEM SER USADOS PARA AFERIMENTO DE QUANTIDADES VOLUMÉTRICAS.
- –LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN. 600mm).
- –BASE DE CONCRETO COM 500mm MAIOR QUE O DIÂMETRO DO TANQUE COM UMA MANTA PLÁSTICA ENTRE A BASE E O TANQUE.
- –DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE ±2%.
- –PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- –TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
- –A ORIENTAÇÃO DOS BOCAIS PODERÁ SER ALTERADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.

⊛ SEGUE EM SEPARADO.

ÍTEM	DESCRIÇÃO		QUANT.		TIPO / MATERIAL	DIMENSÕES	
1	MODELO TQ. / RETIRADO TQ.7,5m3 (TABELA).	18.05.01	SERGIO A.				
Nº	REVISÃO	DATA	NOME	Nº	REVISÃO	DATA	NOME

CLIENTE:	ESCALA:	DESENHO	SERGIO A.	14.08.91
		VERIF.		
TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO RECOMENDADO P/ PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO.	S/E	CONTR.		
		APROV.	RUBENS	26.08.91
ALPINA TERMOPLÁSTICOS	Nº	SR.3–1349–1		