
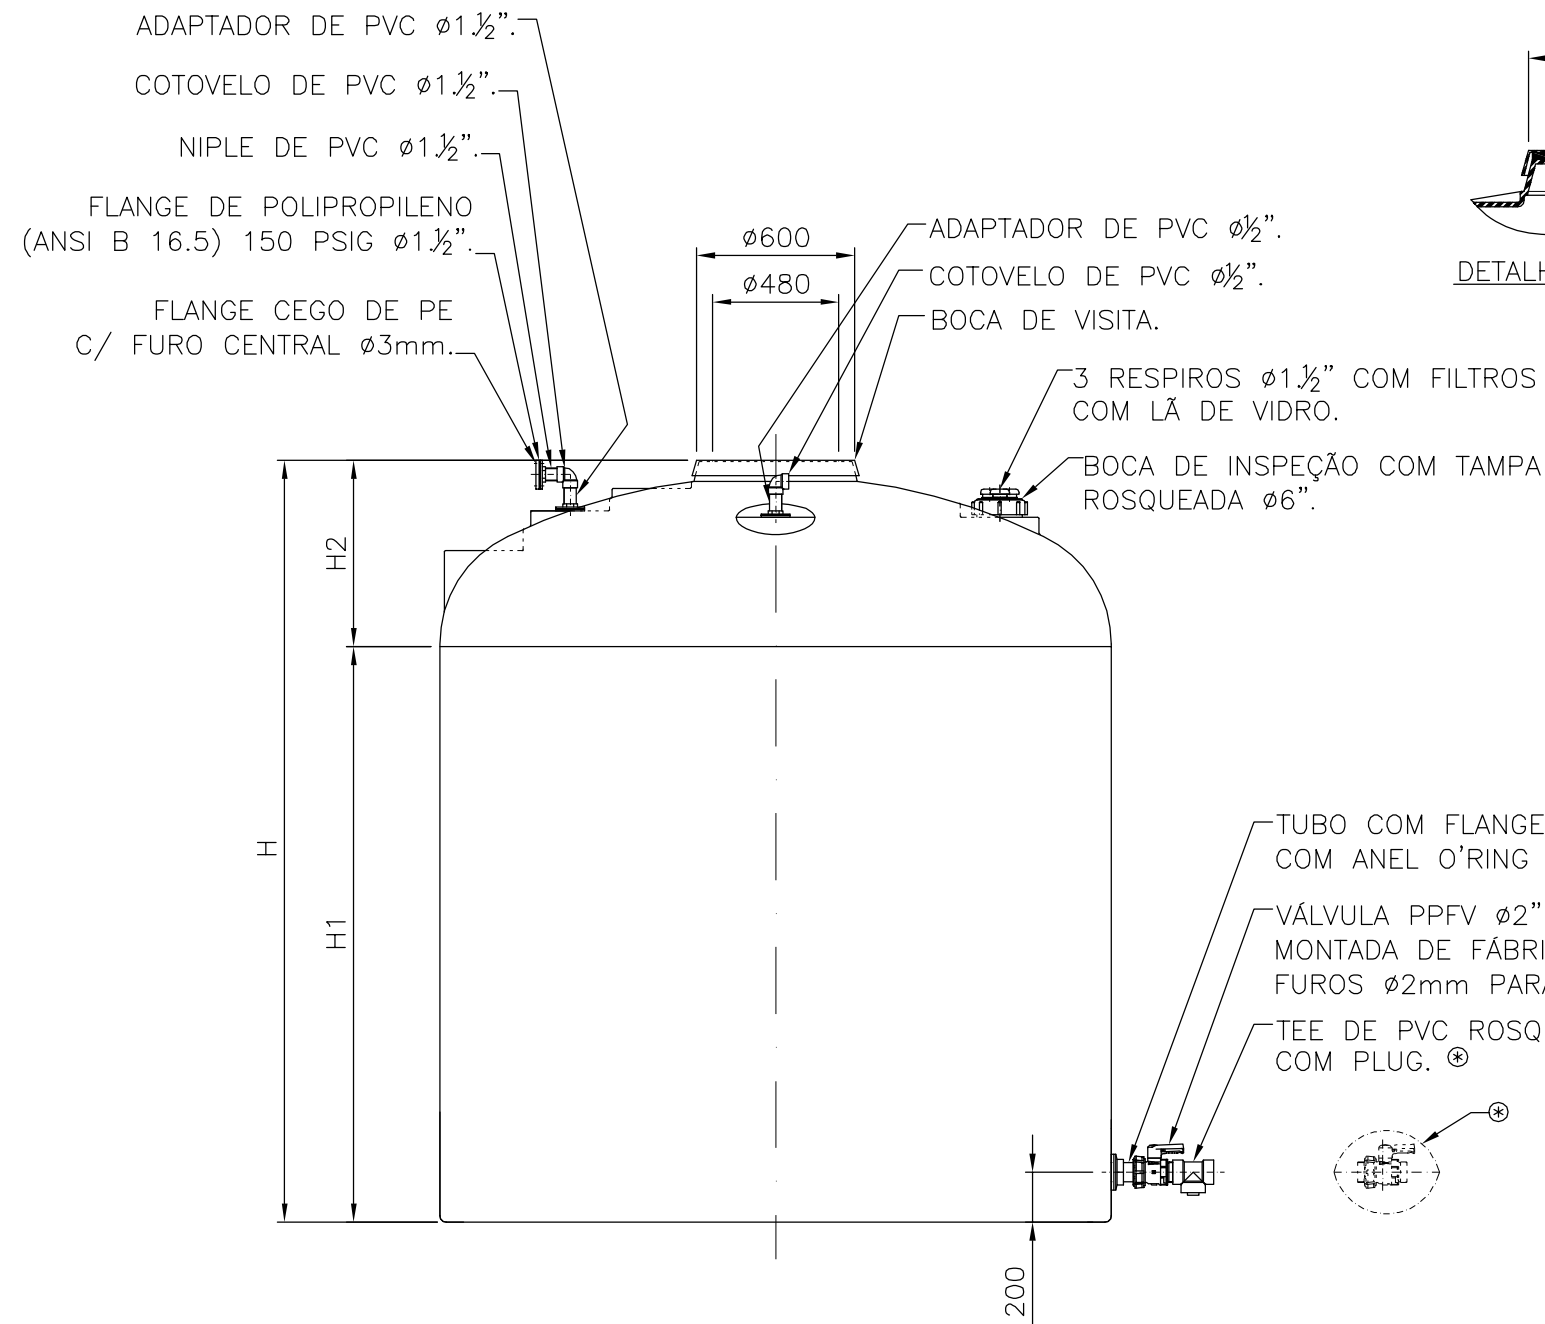
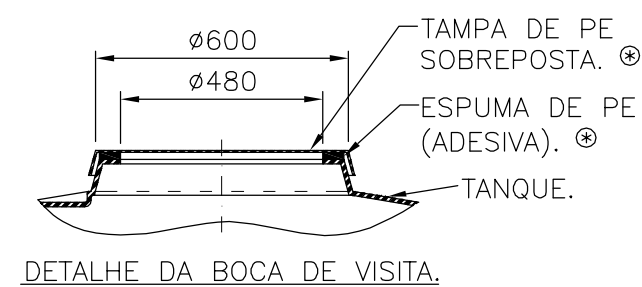


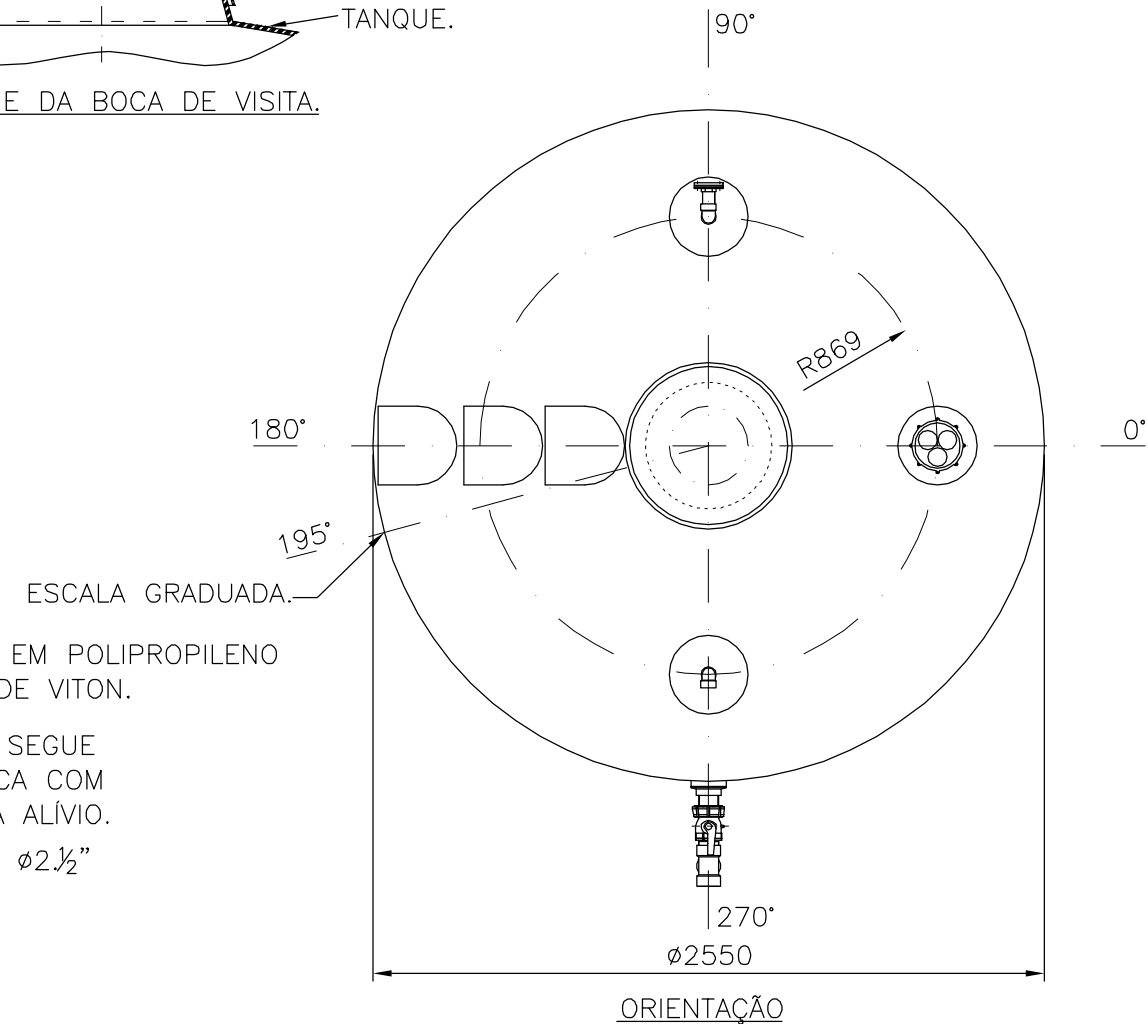

CAPACIDADE NOMINAL (LITROS)	DIMENSÕES NOMINAIS		
	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
10.000	2393	1685	708
12.500	2893	2185	708
15.000	3393	2685	708

NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA COM CAPACIDADE DE 10% SUPERIOR AO TANQUE DE MAIOR VOLUME.
- LIGAÇÕES DE OS VOLUMES SÃO NOMINAIS E PODEM VARIAR, OS VASOS NÃO PODEM SER USADOS PARA AFERIMENTO DE QUANTIDADES VOLUMÉTRICAS.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN. 600mm).
- BASE DE CONCRETO COM 500mm MAIOR QUE O DIÂMETRO DO TANQUE COM UMA MANTA PLÁSTICA ENTRE A BASE E O TANQUE.
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE $\pm 2\%$.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
- A ORIENTAÇÃO DOS BOCAIS PODERÁ SER ALTERADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.

⊗ SEGUE EM SEPARADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO		DIMENSÕES		
			MATERIAL				
3	ELIMINADOS "COPOS" DA BASE.	11.08.10	CLEFERSON				
2	ALTURA DA VÁLVULA.	16.02.06	RODRIGO B.				
1	MODIFICADO FUNDO DO TANQUE.	01.10.05	SERGIO				
N°	REVISÃO	DATA	NOME	N°	REVISÃO		DATA
CLIENTE:					ESCALA:	DESENHO	RODRIGO B.
TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO RECOMENDADO P/ PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO.					S/E	VERIF.	
						CONTR.	
						APROV.	RUBENS
ALPINA TERMOPLÁSTICOS					Nº SR.3-1352-3		
					29.04.04		