
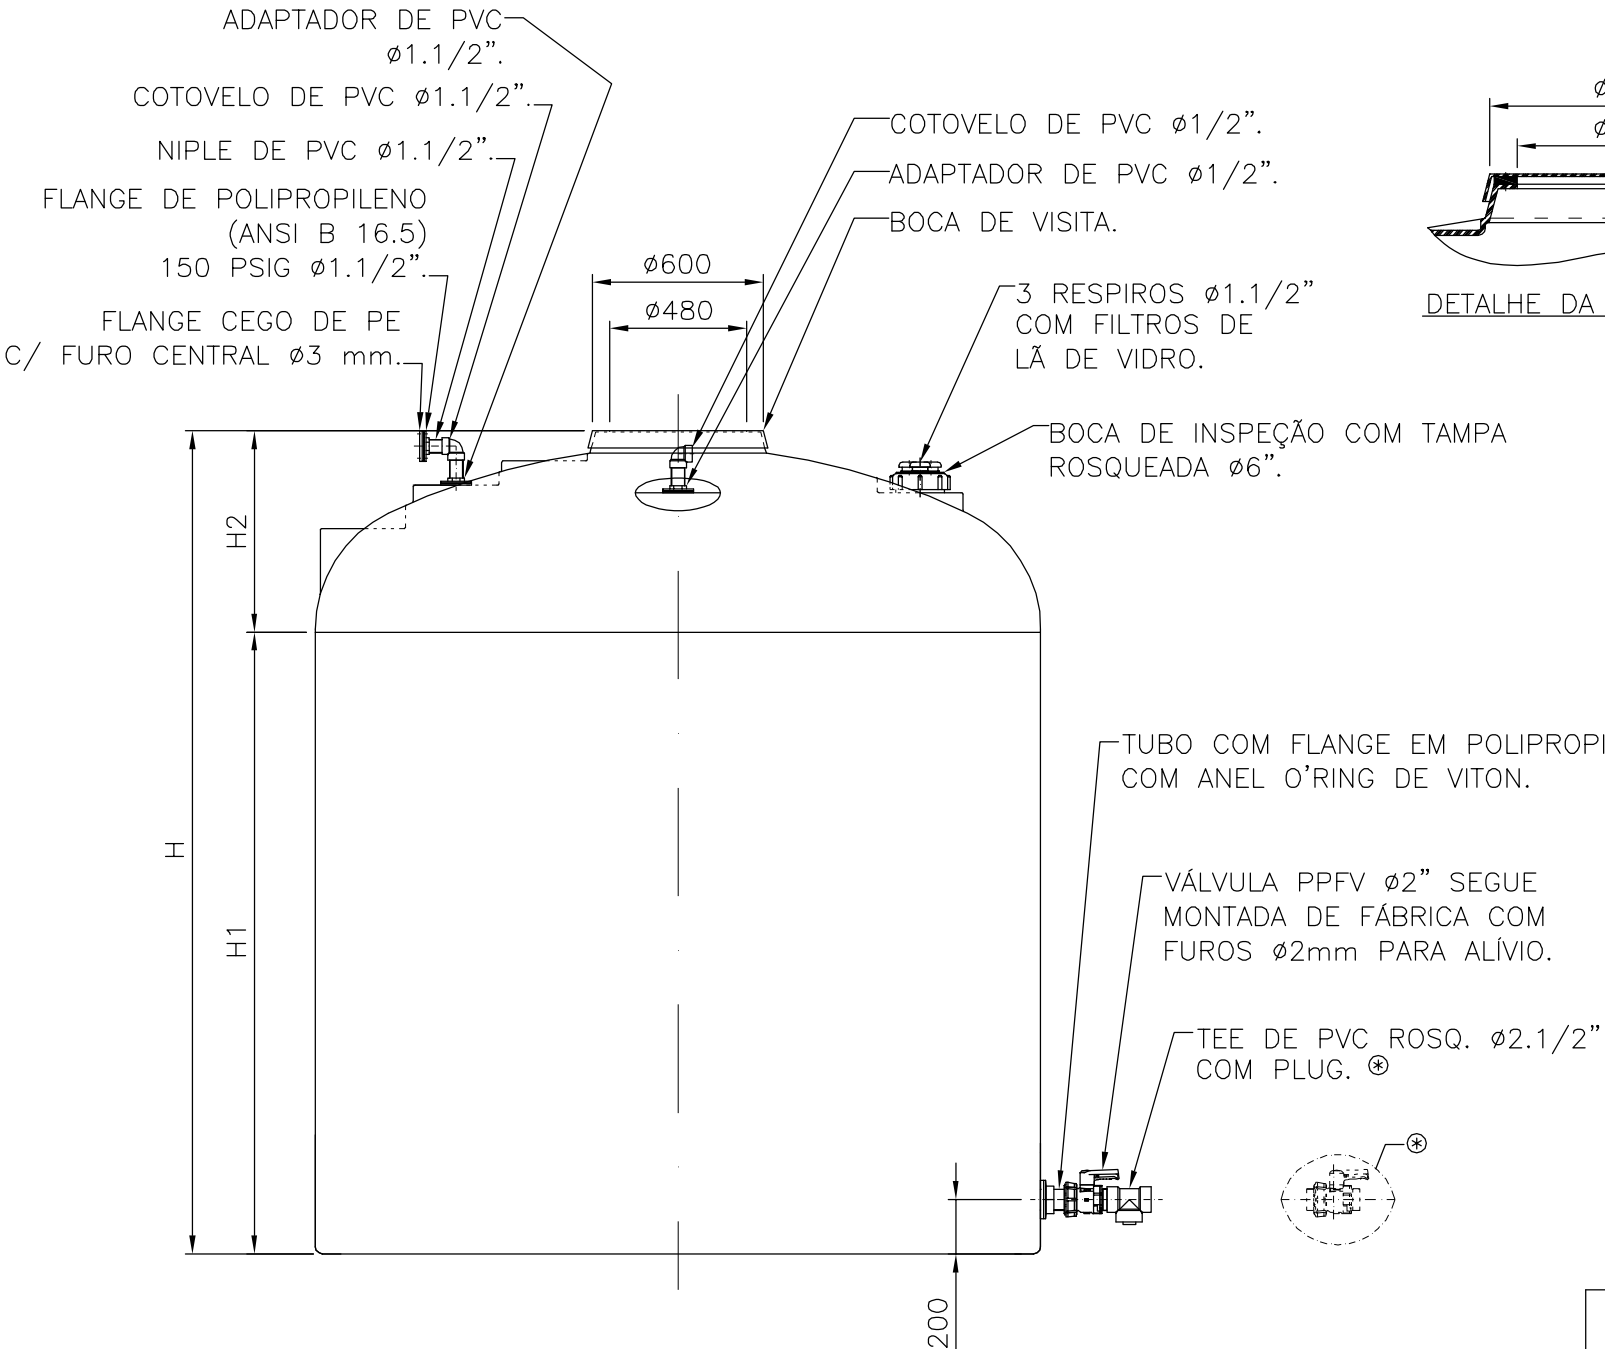
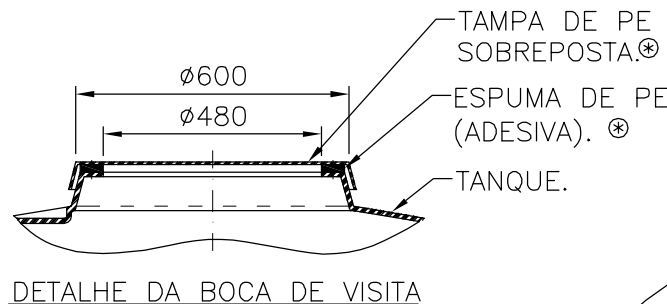


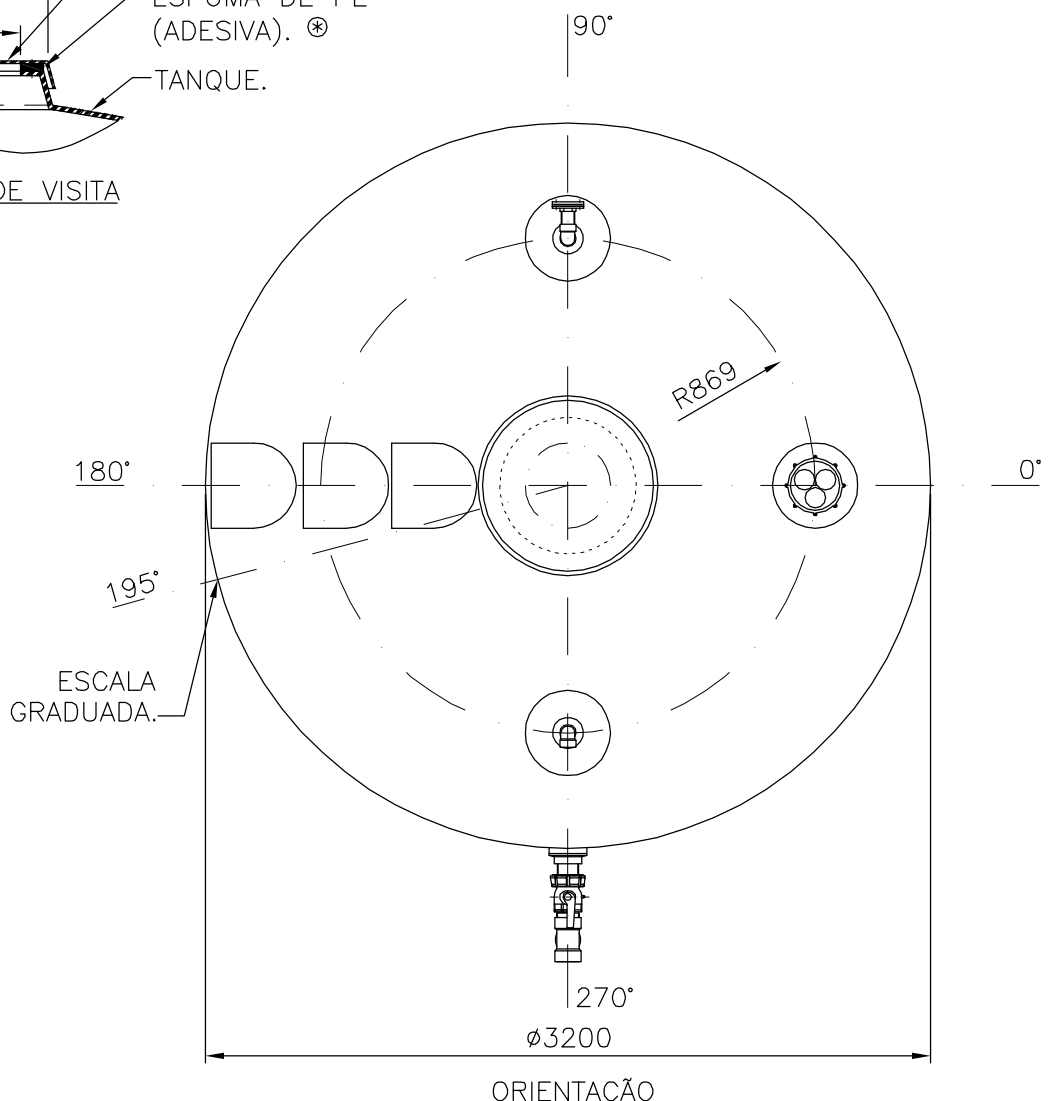

CAPACIDADE NOMINAL (LITROS)	DIMENSÕES NOMINAIS		
	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
20.000	2982	2106	876
25.000	3620	2744	876
30.000	4255	3379	876

- NOTAS:
- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA COM CAPACIDADE DE 10% SUPERIOR AO TANQUE DE MAIOR VOLUME.
 - LIGAÇÕES DE OS VOLUMES SÃO NOMINAIS E PODEM VARIAR, OS VASOS NÃO PODEM SER USADOS PARA AFERIMENTO DE QUANTIDADES VOLUMÉTRICAS.
 - LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN. 600mm).
 - BASE DE CONCRETO COM 500mm MAIOR QUE O DIÂMETRO DO TANQUE COM UMA MANTA PLÁSTICA ENTRE A BASE E O TANQUE.
 - DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE ±2%.
 - PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
 - TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
 - A ORIENTAÇÃO DOS BOCAIS PODERÁ SER ALTERADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.
- ⊗ SEGUE EM SEPARADO.

ÍTEM		D E S C R I Ç Ã O		QUANT.		T I P O		DIMENSÕES	
						M A T E R I A L			
2	ELIMINADOS "COPOS" DA BASE.		11.08.10	CLEFERSON					
1	MODIFICADA ALTURA DOS TANQUES.		12.03.09	CLEFERSON					
N°	R E V I S Ã O		DATA	NOME	N°	R E V I S Ã O		DATA	NOME
CLIENTE:						ESCALA:	DESENHO	RODRIGO B.	29.04.04
<u>TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO</u> <u>RECOMENDADO P/ PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO.</u>						S/E	VERIF.		
							CONTR.		
							APROV.	RUBENS	29.04.04
						Nº	SR.3-2010-2		