

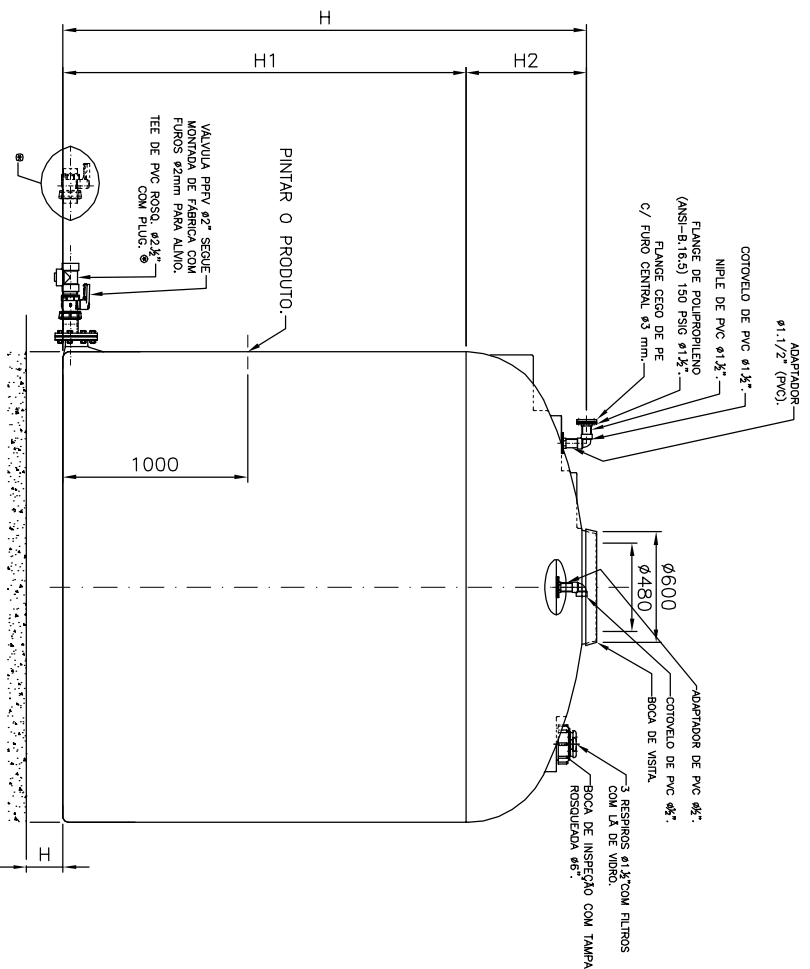


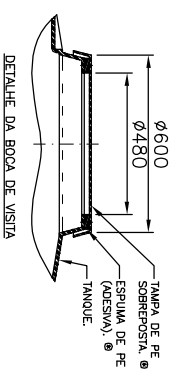

CAPACIDADE NOMINAL	H	H1	H2
LITROS	mm.	mm.	mm.
10.000	2393	2175	218
12.500	2893	2675	218
15.000	3393	3175	218

- NOTAS:**
- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA COM CAPACIDADE DE 10% SUPERIOR AO TANQUE DE MAIOR VOLUME.
 - LIGAÇÕES DE OS VOLUMES SÃO NOMINAIS E PODEM VARIAR, OS VASOS NÃO PODEM SER USADOS PARA AFERIMENTO DE QUANTIDADES VOLUMÉTRICAS.
 - LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VALVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN.: 600mm).
 - BASE DE CONCRETO COM 500mm MAIOR QUE O DIÂMETRO DO TANQUE COM UMA MANTA PLÁSTICA ENTRE A BASE E O TANQUE.
 - DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS A TOLERÂNCIA DE ±2%.
 - PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
 - TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
 - A ORIENTAÇÃO DOS BOCALS PODERÁ SER ALTERADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.
 - COTA “H” É CRITÉRIO E EM FUNÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CLIENTE. (MÍNIMO 80mm)
 - ⊗ SEGUE EM SEPARADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO	MATERIAL	DIMENSÕES
2	ELIMINADOS "CORPOS" DA BASE.	11,08,10			
1	MODIFICADO FUNDO DO TANQUE.	01,10,05			
Nº	REVISÃO	DATA	NOME	Nº	
CLIENTE:					
TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO					
RECOMENDADO P/ PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO.					
Nº SR.3-2063-2					
ESCALA: DESENHO		RODRIGO B.	29.04.04		
VERIF.					
CONTR.					
APROV.		RUBENS	29.04.04		

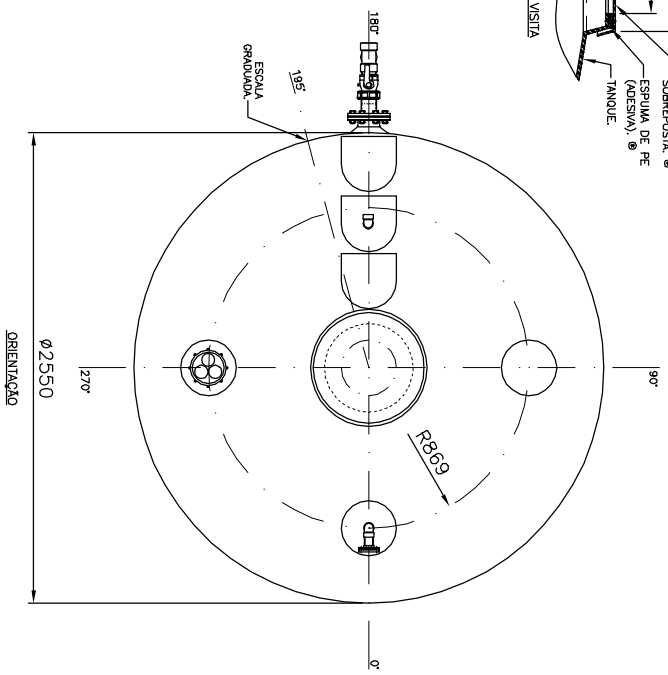