


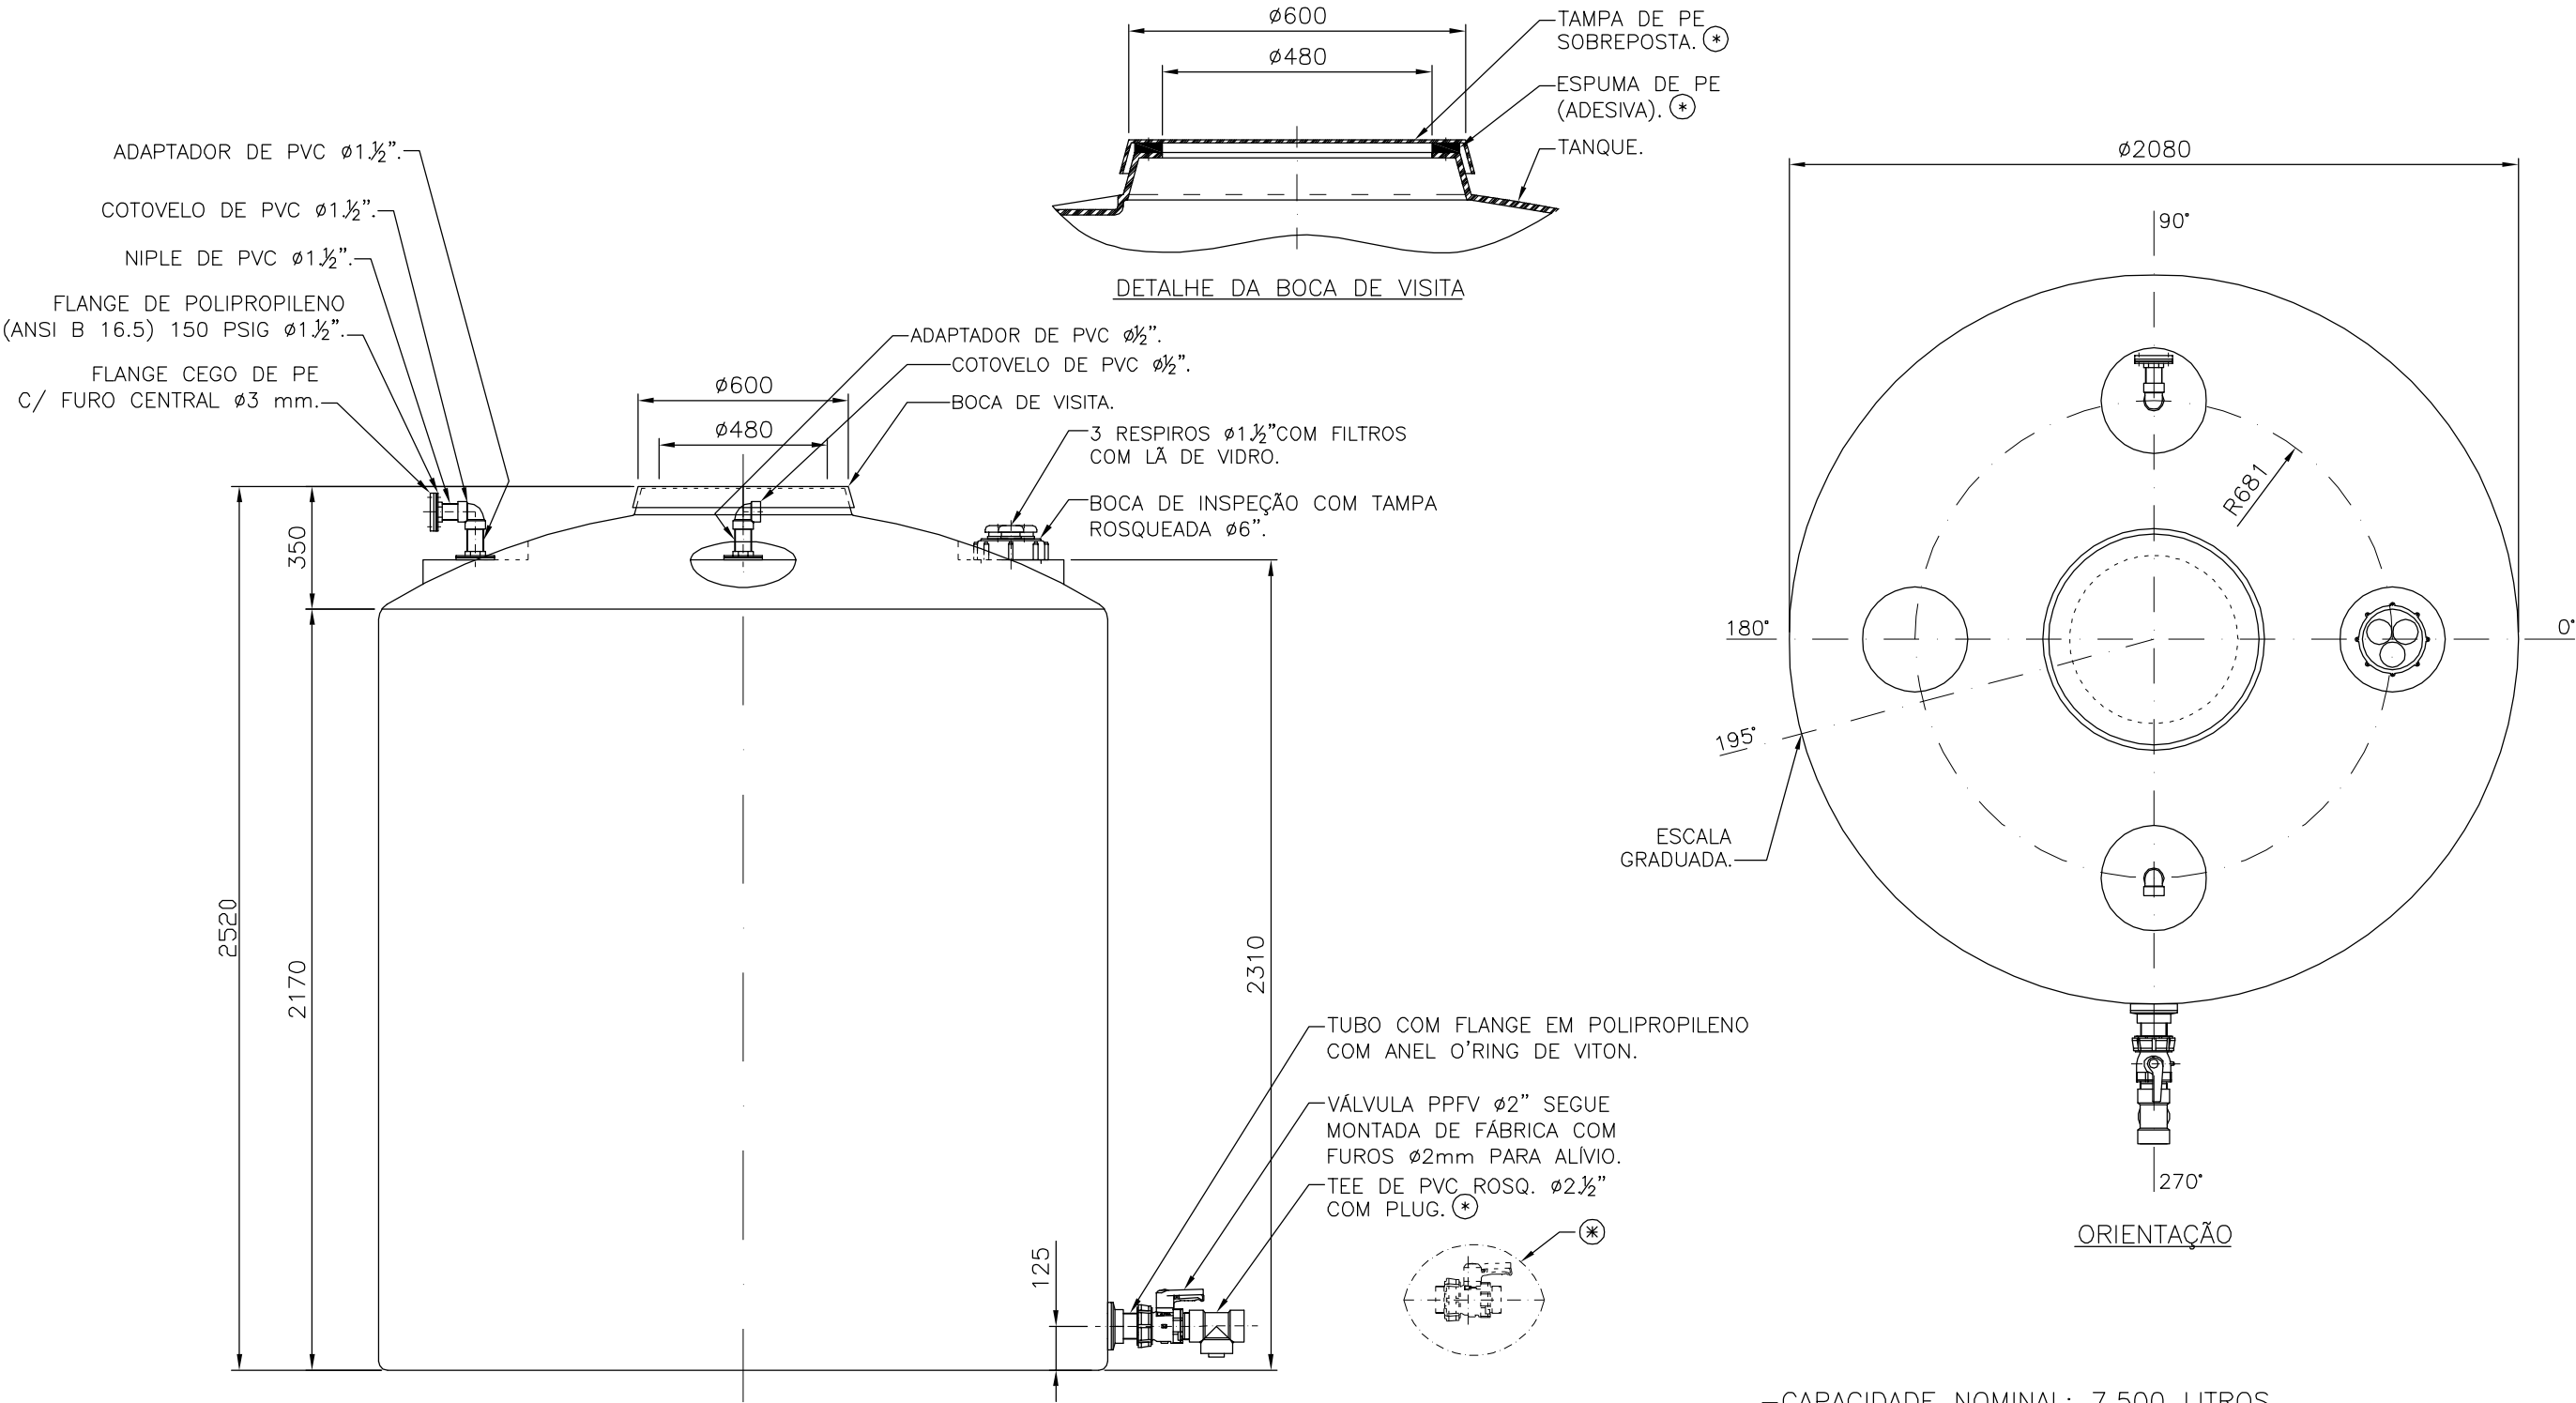

NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA COM CAPACIDADE DE 10% SUPERIOR AO TANQUE DE MAIOR VOLUME.
- LIGAÇÕES DE OS VOLUMES SÃO NOMINAIS E PODEM VARIAR, OS VASOS NÃO PODEM SER USADOS PARA AFERIMENTO DE QUANTIDADES VOLUMÉTRICAS.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXIVEIS (COMPR. MIN. 600mm).
- BASE DE CONCRETO COM 500mm MAIOR QUE O DIÂMETRO DO TANQUE COM UMA MANTA PLÁSTICA ENTRE A BASE E O TANQUE.
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS A TOLERÂNCIA DE ±2%.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
- A ORIENTAÇÃO DOS BOCAIS PODERÁ SER ALTERADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.

⊛ SEQUE EM SEPARADO.

ÍTEM	D E S C R I Ç Ã O	QUANT.	T I P O		DIMENSÕES		
			M A T E R I A L				
N°	R E V I S Ã O	DATA	NOME	N°	R E V I S Ã O	DATA NOME	
CLIENTE:					ESCALA:	DESENHO RODRIGO B. 09.11.04	
TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO RECOMENDADO P/ PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO.					S/E	VERIF.	
						CONTR.	
						APROV.	RUBENS 09.11.04
					Nº SR.3-2622-0		