


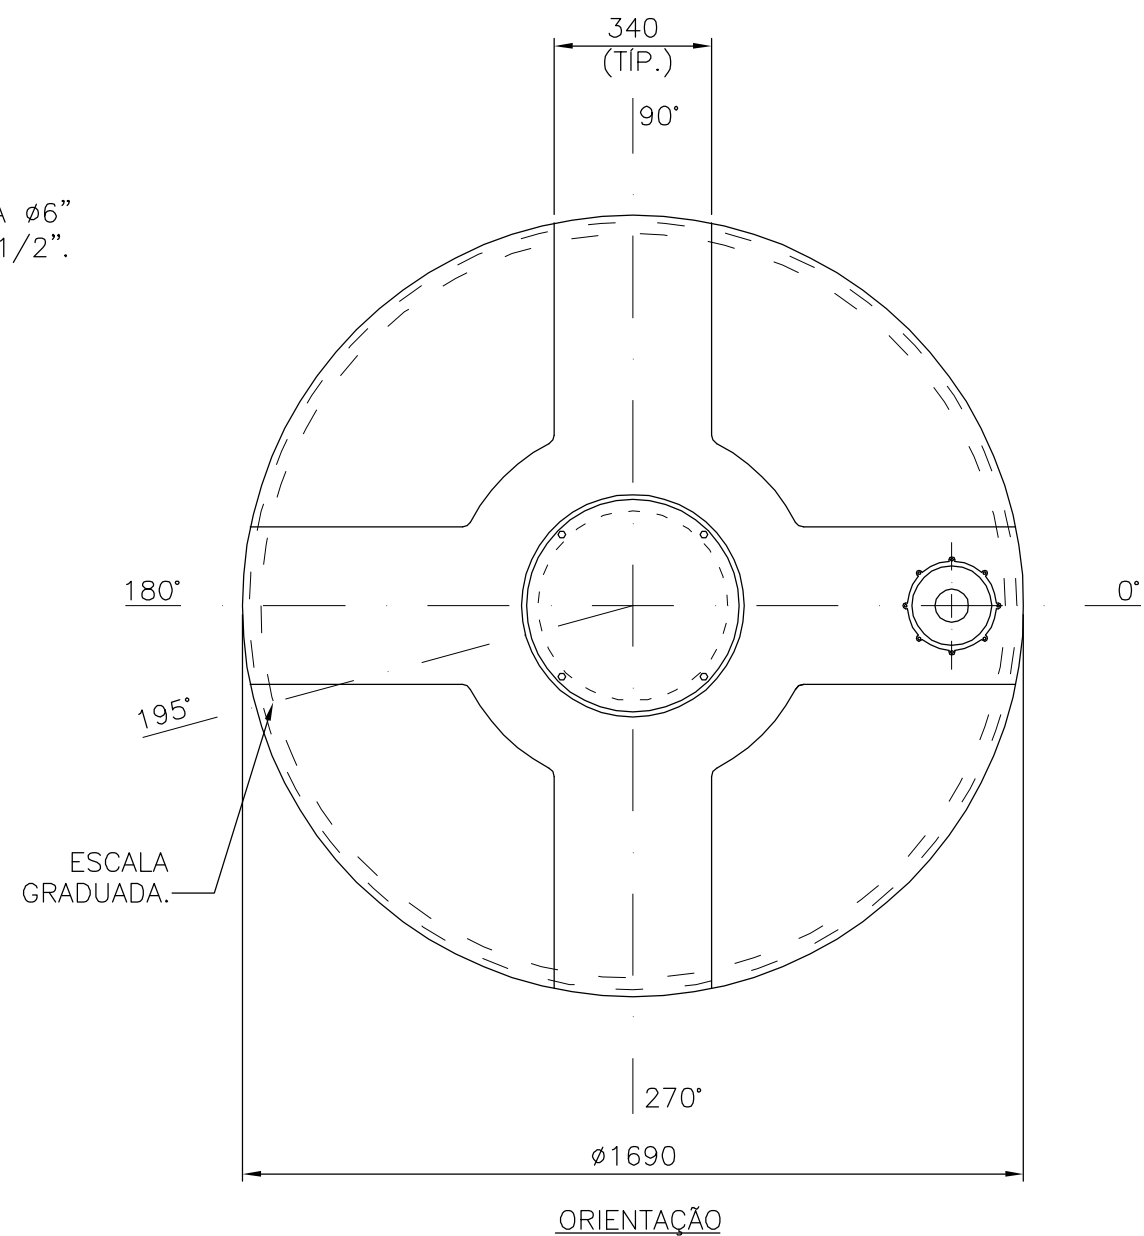

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MÍN.: 600mm).
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE $\pm 2\%$.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.

ÍTEM		DESCRIÇÃO			QUANT.	TIPO		DIMENSÕES	
					MATERIAL				
Nº	REVISÃO		DATA	NOME	Nº	REVISÃO		DATA	NOME
CLIENTE:						ESCALA:	DESENHO	RODRIGO B.	04.04.04
<u>TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO</u> <u>CAPACIDADE NOMINAL: 2.000 LITROS.</u>						S/E	VERIF.		
							CONTR.		
							APROV.	RUBENS	04.04.04
						Nº SR.3-2664-0			