
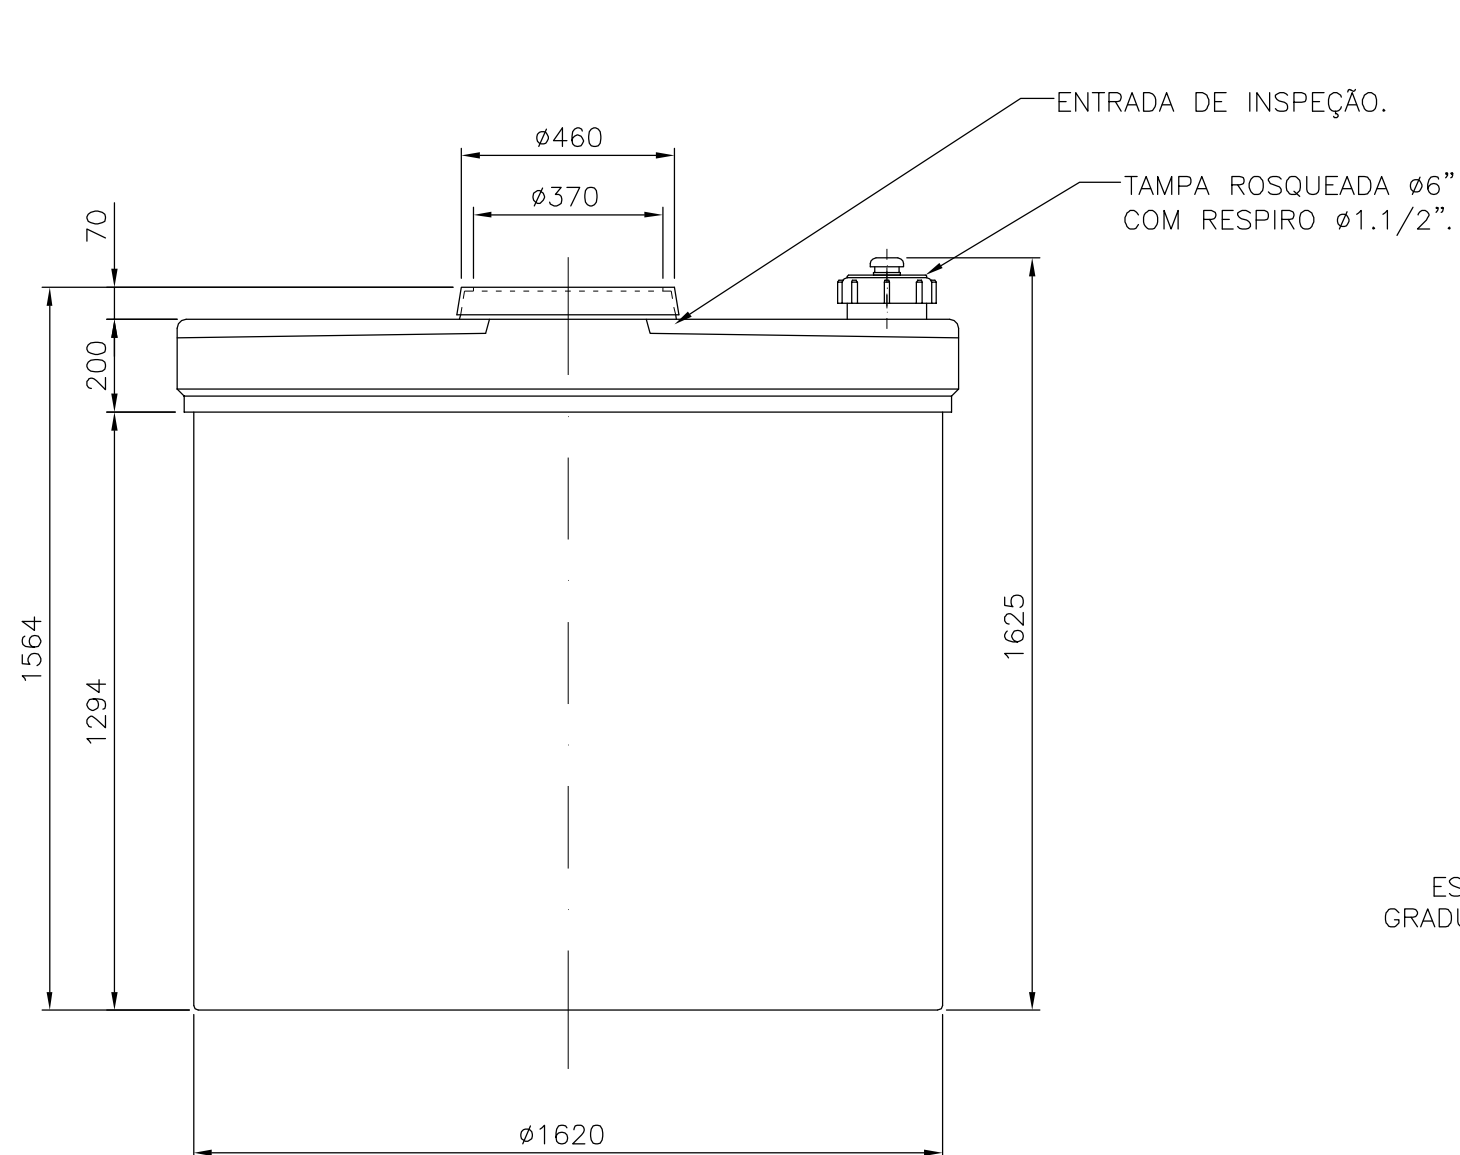


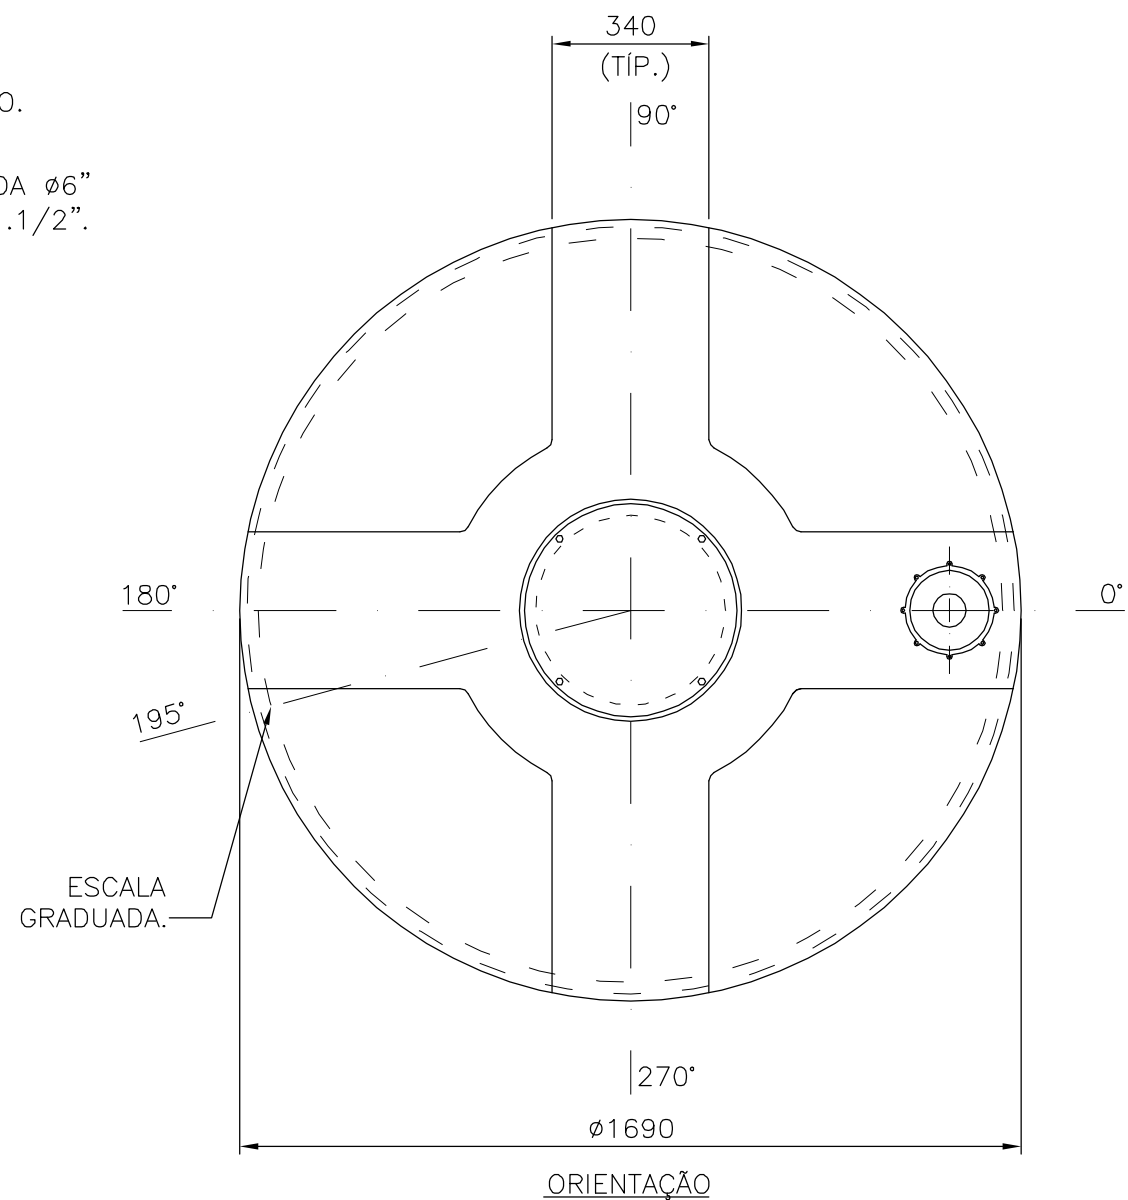

NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MÍN.: 600mm).
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE $\pm 2\%$.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
- PRODUTO A ARMAZENAR:

ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT.	TIPO	DIMENSÕES				
							MATERIAL				
N°	REVISÃO			DATA	NOME	N°	REVISÃO			DATA	NOME
CLIENTE:							ESCALA:	DESENHO	RODRIGO B.	04.05.04	
<u>TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO</u> <u>CAPACIDADE NOMINAL: 2.500 LITROS.</u>							S/E	VERIF.			
								CONTR.			
								APROV.	RUBENS	04.05.04	
							Nº SR.3-2665-0				