
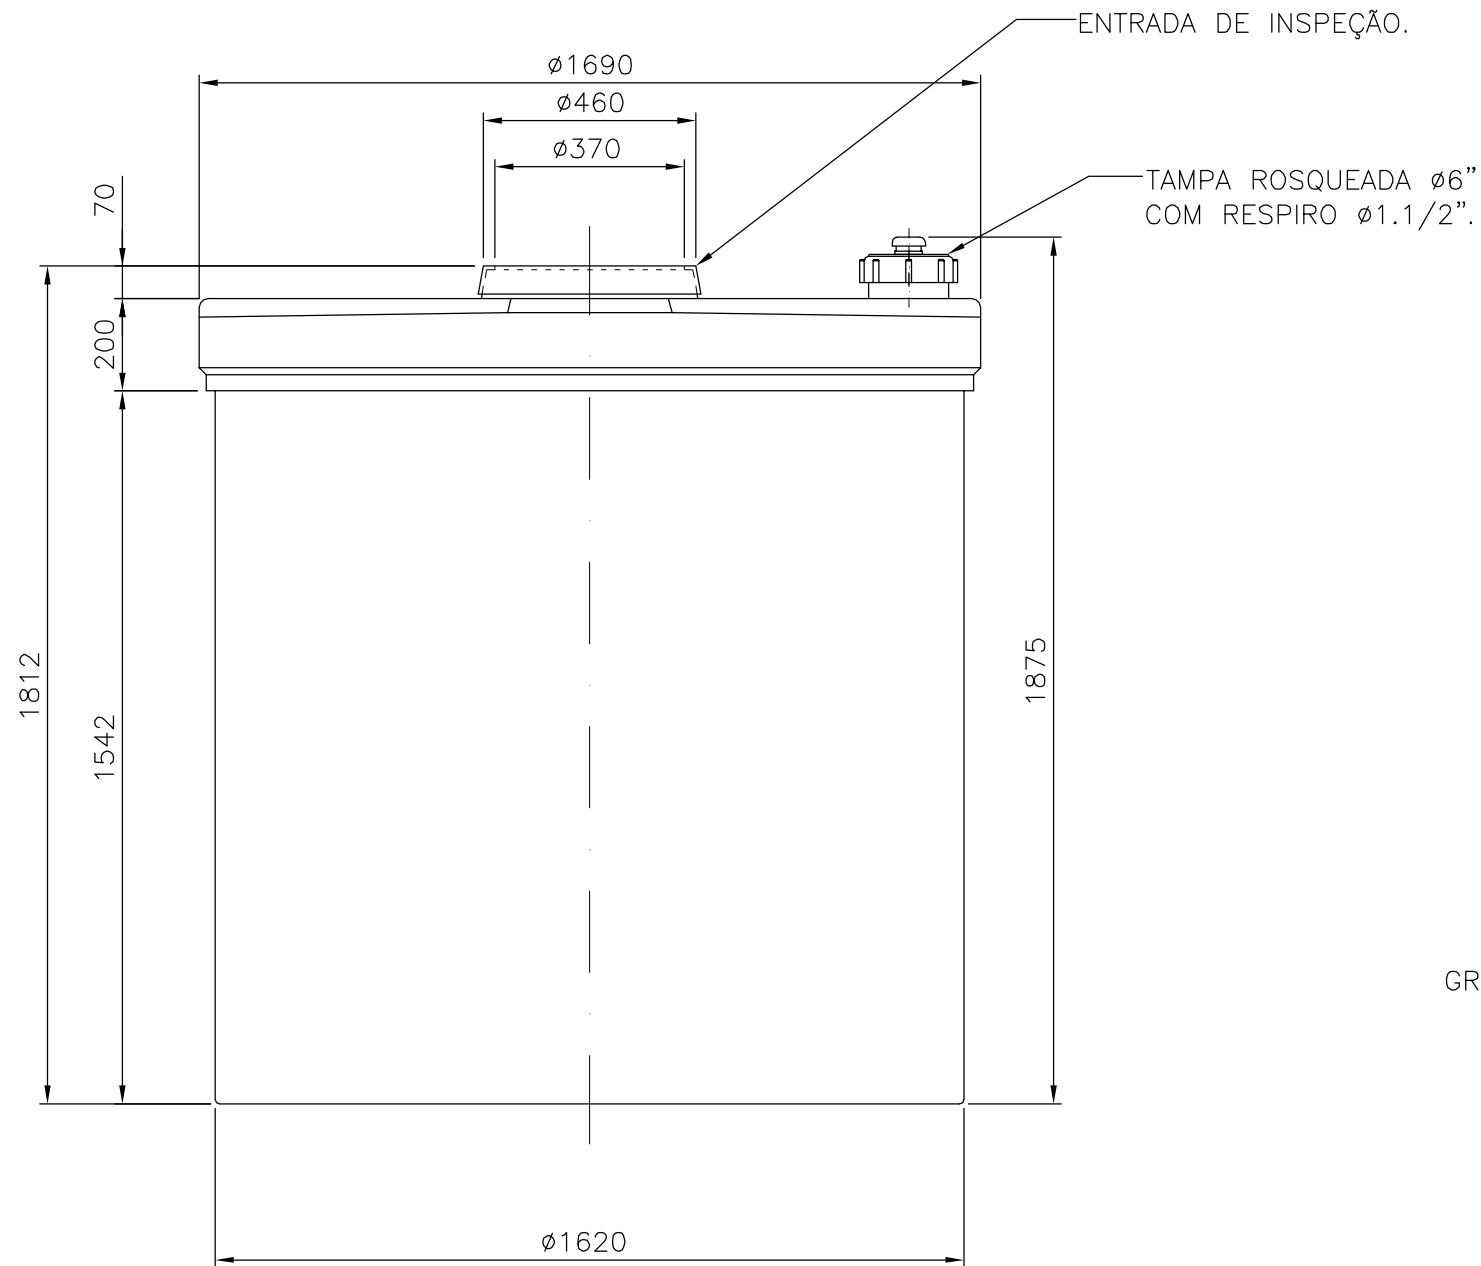


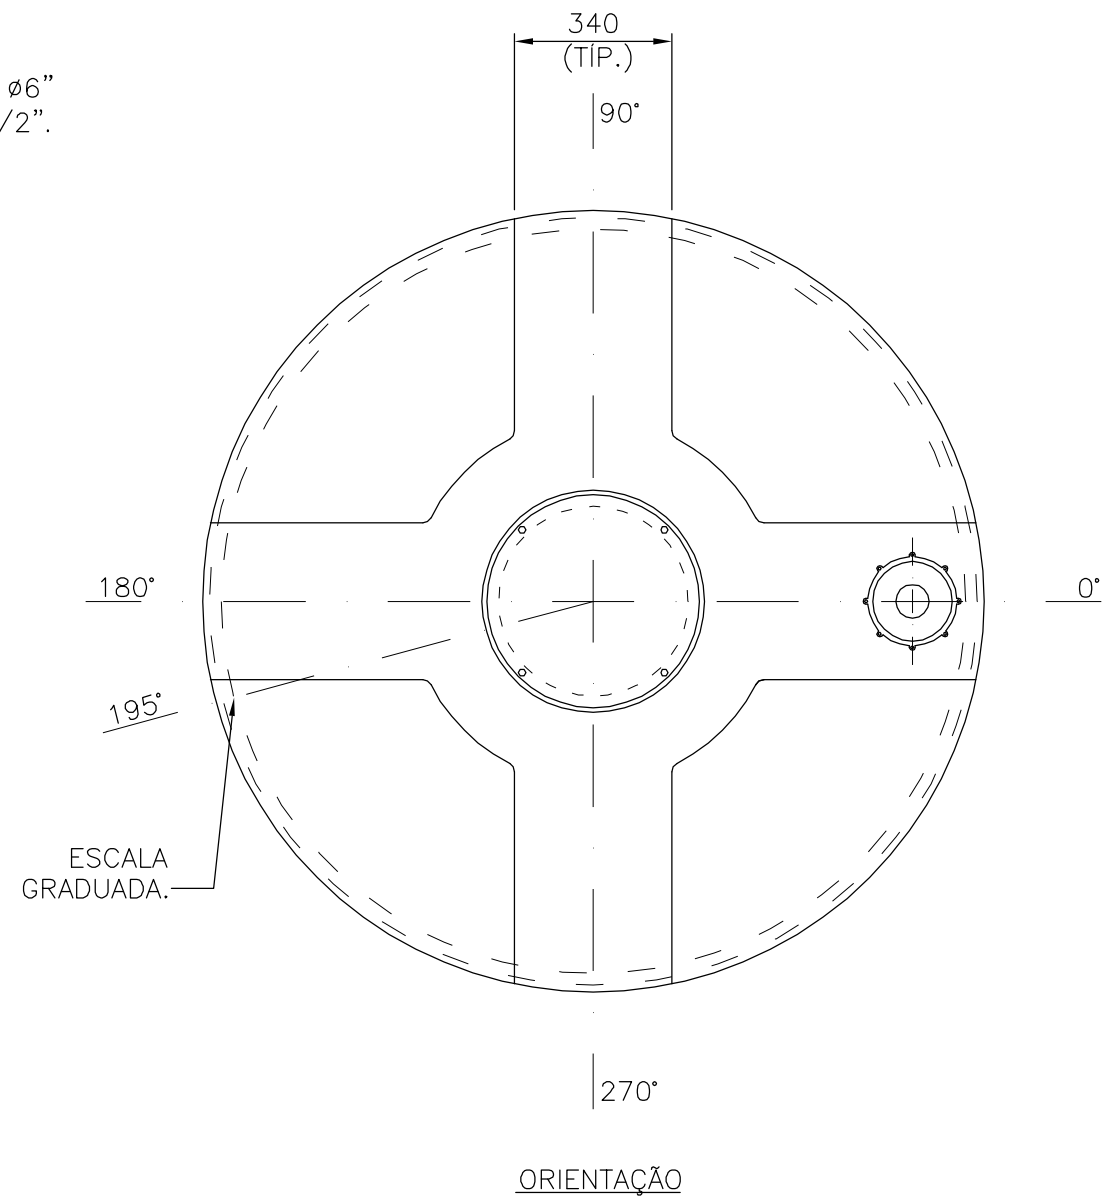

NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MÍN.: 600mm).
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE $\pm 2\%$.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.

ÍTEM		DESCRIÇÃO			QUANT.	TIPO		DIMENSÕES		
						MATERIAL				
N°	REVISÃO			DATA	NOME	N°	REVISÃO		DATA	NOME
CLIENTE:							ESCALA:	DESENHO	RODRIGO B.	04.05.04
<u>TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO</u> <u>CAPACIDADE NOMINAL: 3.000 LITROS.</u>							S/E	VERIF.		
								CONTR.		
								APROV.	RUBENS	04.05.04
							Nº SR.3-2666-0			