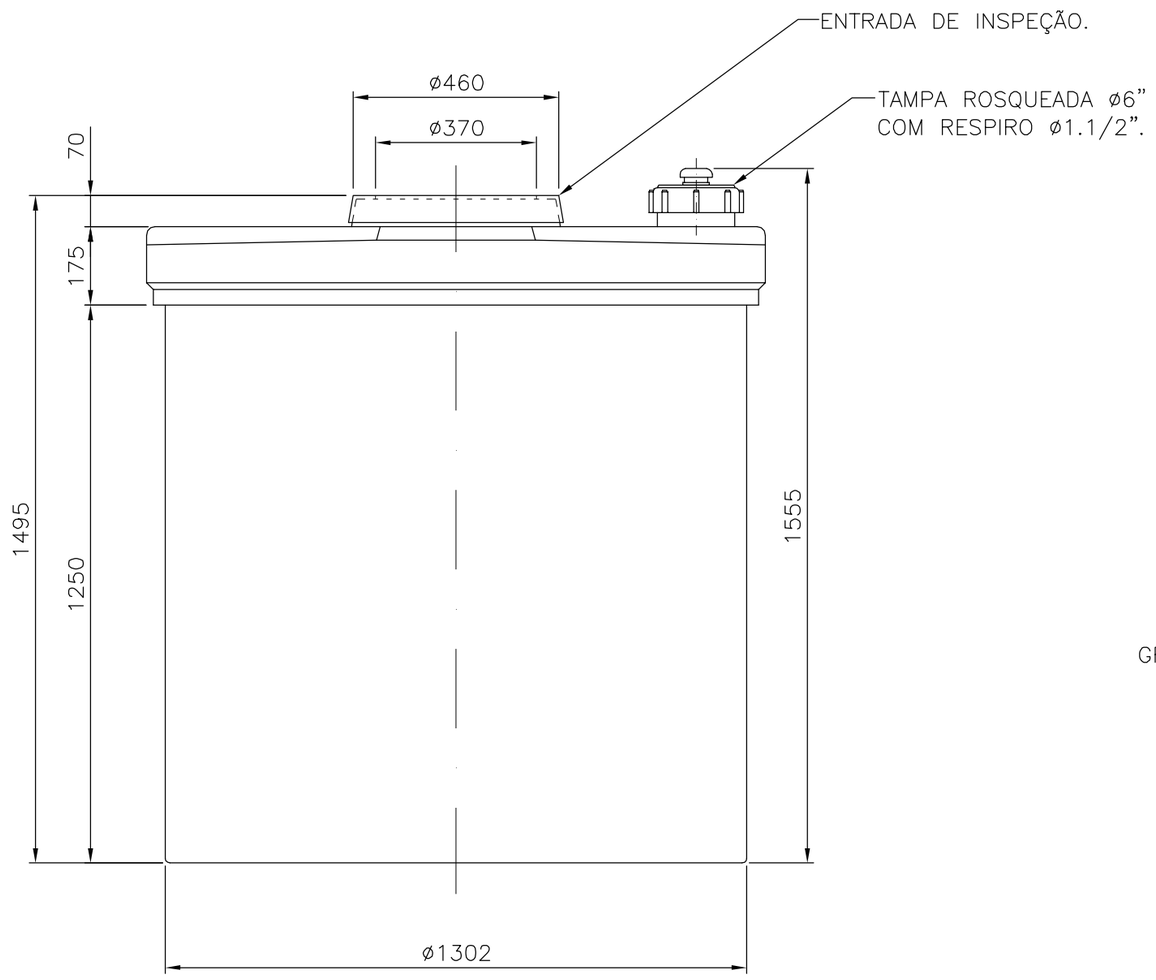

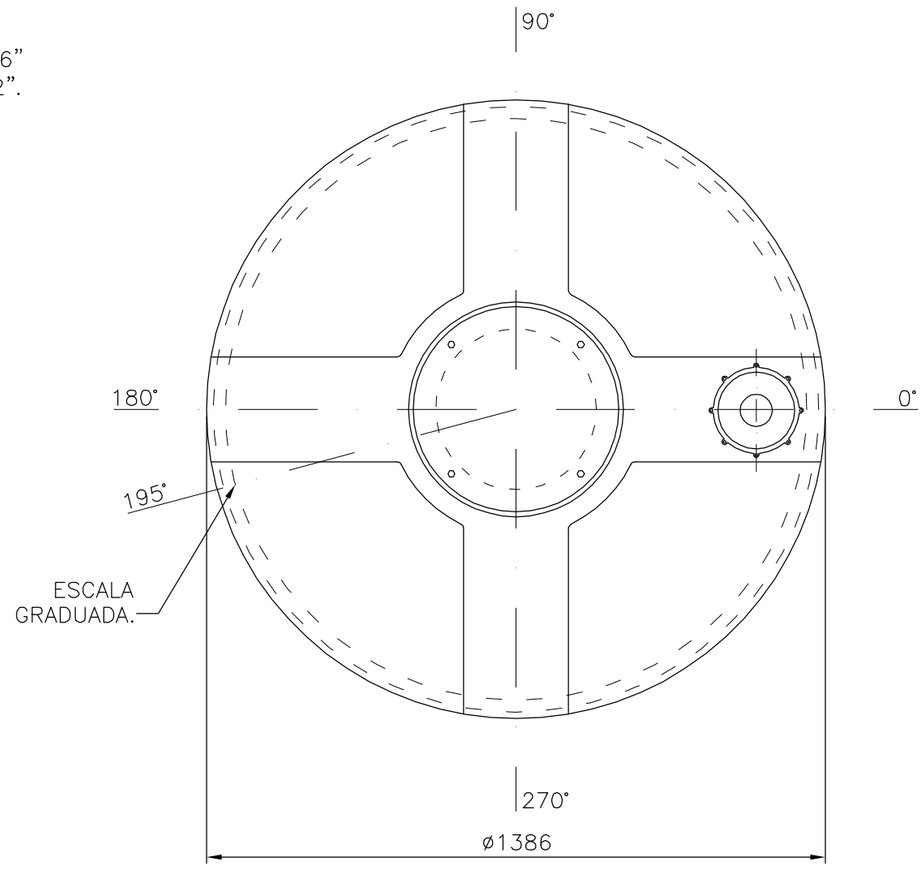

ORIENTAÇÃO

NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MÍN.: 600mm).
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE ±2%.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO / MATERIAL	DIMENSÕES

Nº	REVISÃO	DATA	NOME

Nº	REVISÃO	DATA	NOME

CLIENTE:

TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO
CAPACIDADE NOMINAL: 1.500 LITROS.

ESCALA:	DESENHO	RODRIGO B.	05.05.04
S/E	VERIF.		
	CONTR.		
	APROV.	RUBENS	05.05.04

ALPINA TERMOPLÁSTICOS

Nº SR.3–2689–0