



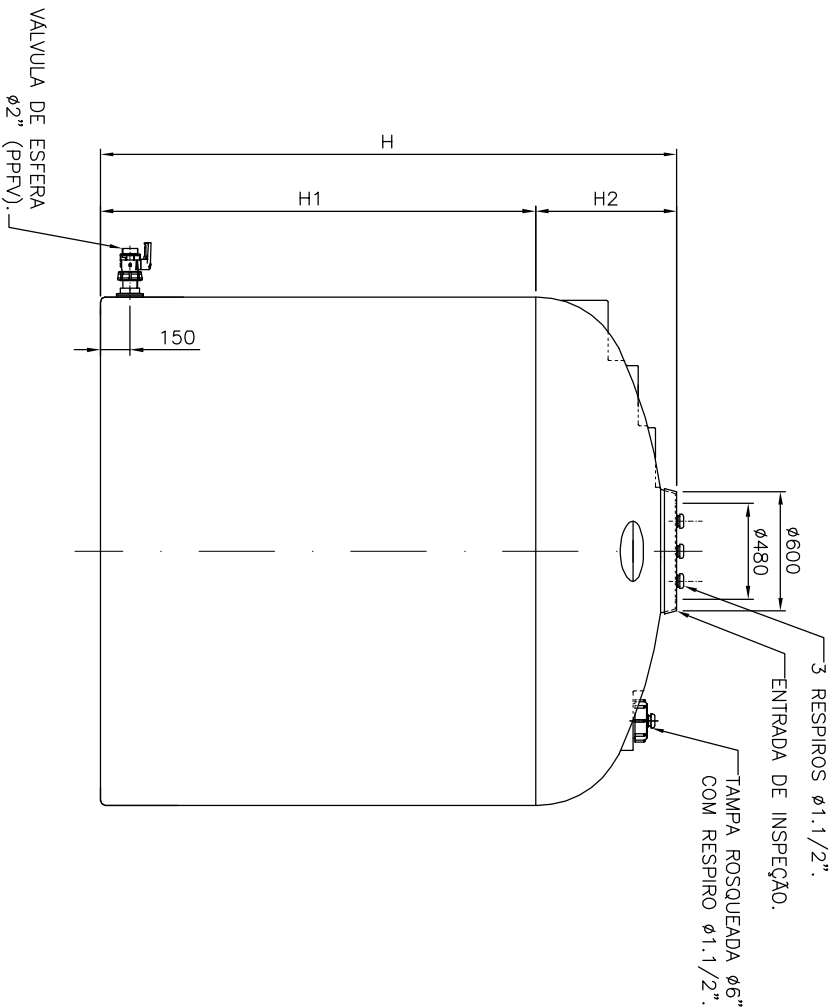

NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA COM CAPACIDADE DE 10% SUPERIOR AO TANQUE DE MAIOR VOLUME.
- LIGAÇÕES DE OS VOLUMES SÃO NOMINAIS E PODEM VARIAR, OS VASOS NÃO PODEM SER USADOS PARA AFERIMENTO DE QUANTIDADES VOLUMÉTRICAS.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VALVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN. 600mm).
- BASE DE CONCRETO COM 500mm MAIOR QUE O DIÂMETRO DO TANQUE COM UMA MANTA PLÁSTICA ENTRE A BASE E O TANQUE.
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS A TOLERÂNCIA DE $\pm 2\%$.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.

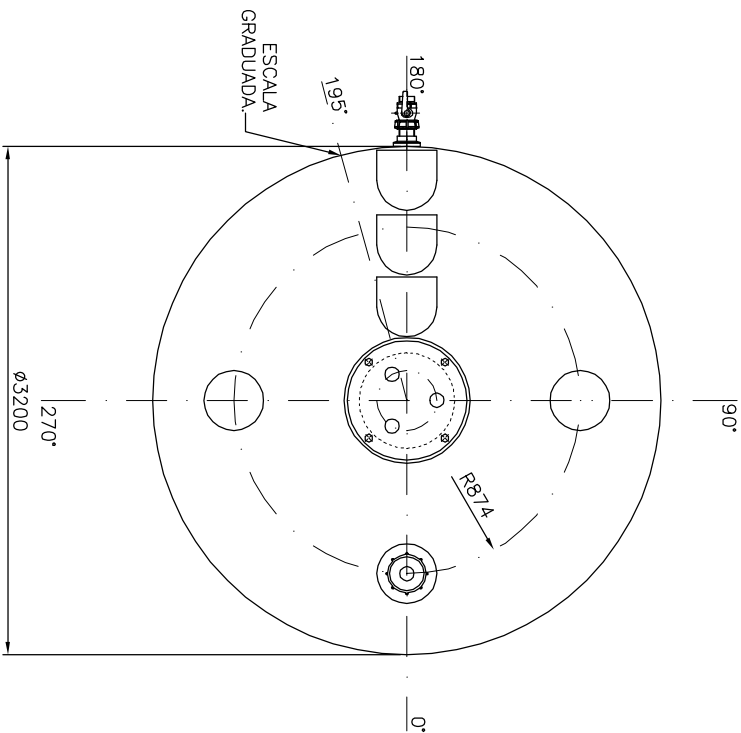

CAPACIDADE NOMINAL (LITROS)	DIMENSÕES NOMINAIS		
	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
20.000	2982	2106	876
25.000	3620	2744	876
30.000	4255	3379	876
36.000	5020	4144	876

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO	MATERIAL	DIMENSÕES
Nº	REVISÃO	DATA	NOME	Nº	REVISÃO
CLIENTE:					
TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO					
CAPACIDADE NOMINAL: 20,25,30,36 MIL. LITROS					
ESCALA: DESENHO				SERVIDO C.	DATA
S/E				VERIF.	06.09.16
APROV.				RUBENS	06.09.16
Nº SR.3-2995-0					

ALPINA
TERMOPLÁSTICOS