



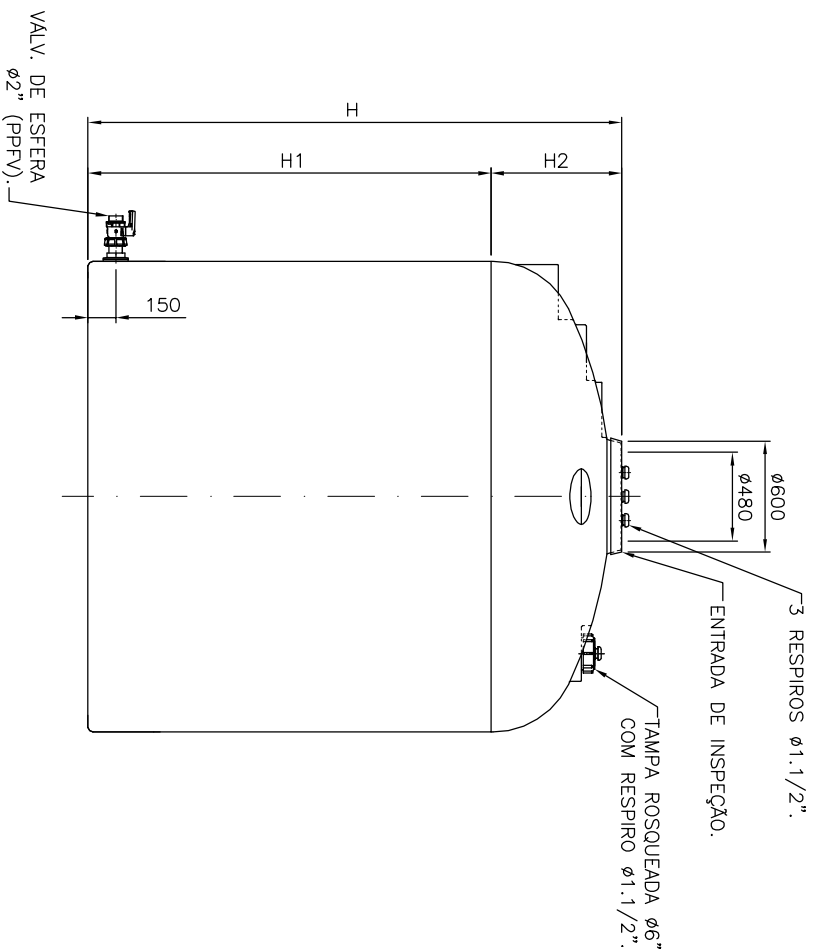

NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA COM CAPACIDADE DE 10% SUPERIOR AO TANQUE DE MAIOR VOLUME.
- LIGAÇÕES DE OS VOLUMES SÃO NOMINAIS E PODEM VARIAR, OS VASOS NÃO PODEM SER USADOS PARA AFERIMENTO DE QUANTIDADES VOLUMÉTRICAS.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VALVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN. 600mm).
- BASE DE CONCRETO COM 500mm MAIOR QUE O DIÂMETRO DO TANQUE COM UMA MANTA PLÁSTICA ENTRE A BASE E O TANQUE.
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE $\pm 2\%$.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.

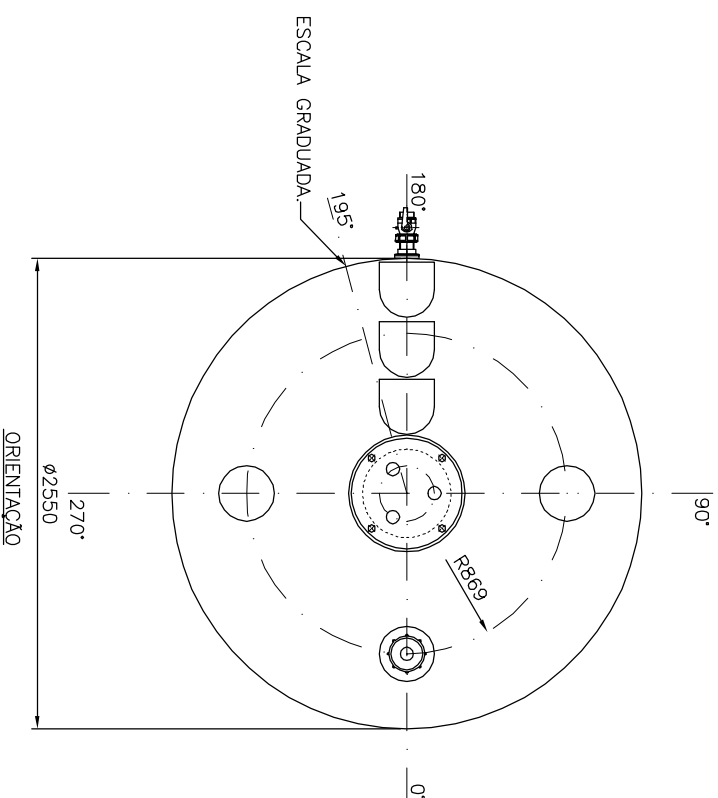

CAPACIDADE NOMINAL (LITROS)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
10.000	2393	1685	708
12.500	2893	2185	708
15.000	3393	2685	708

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO	MATERIAL	DIMENSÕES
Nº	REVISÃO	DATA	NOME	Nº	
CLIENTE:					
TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO					
CAP. NOMINAL: 10, 12.5, 15 MIL. LITROS.					
S/E					VERIF.
CONTR.					RUBENS
APROV.					06.09.16
Nº SR.3-2996-0					

