
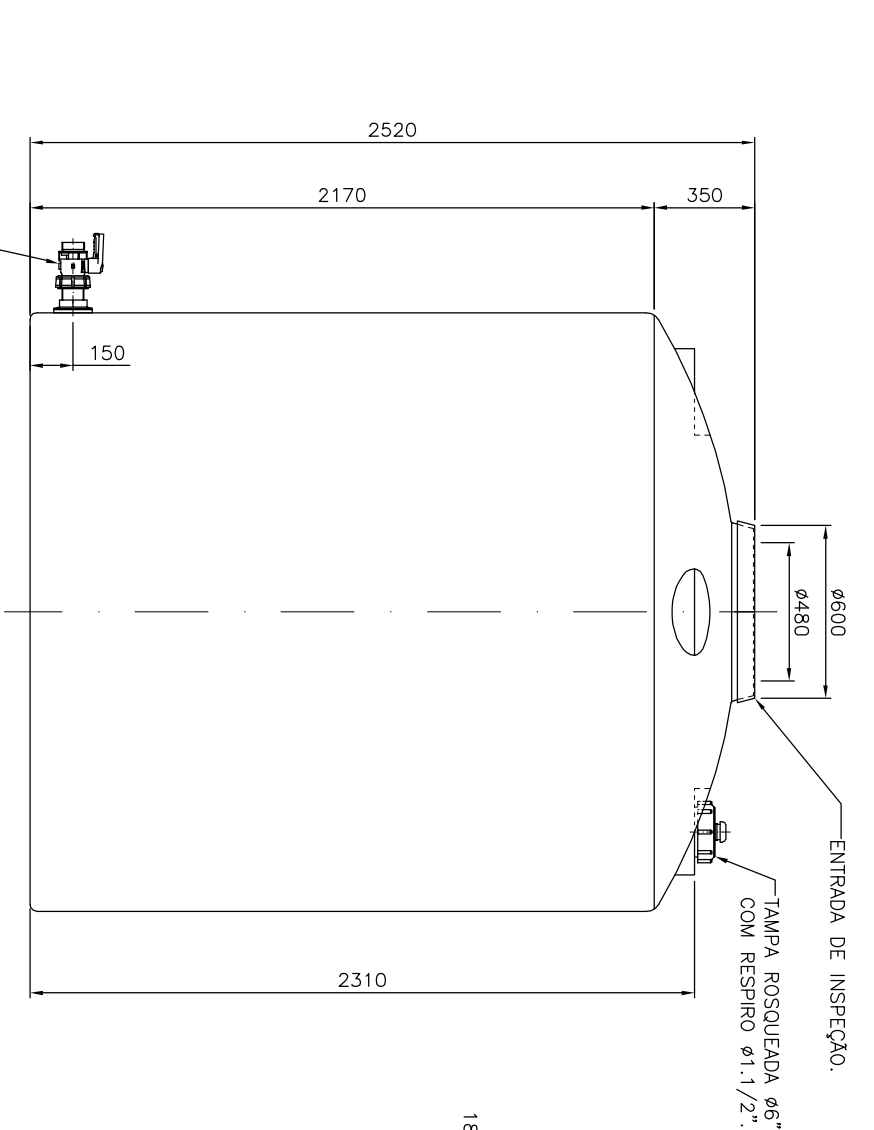


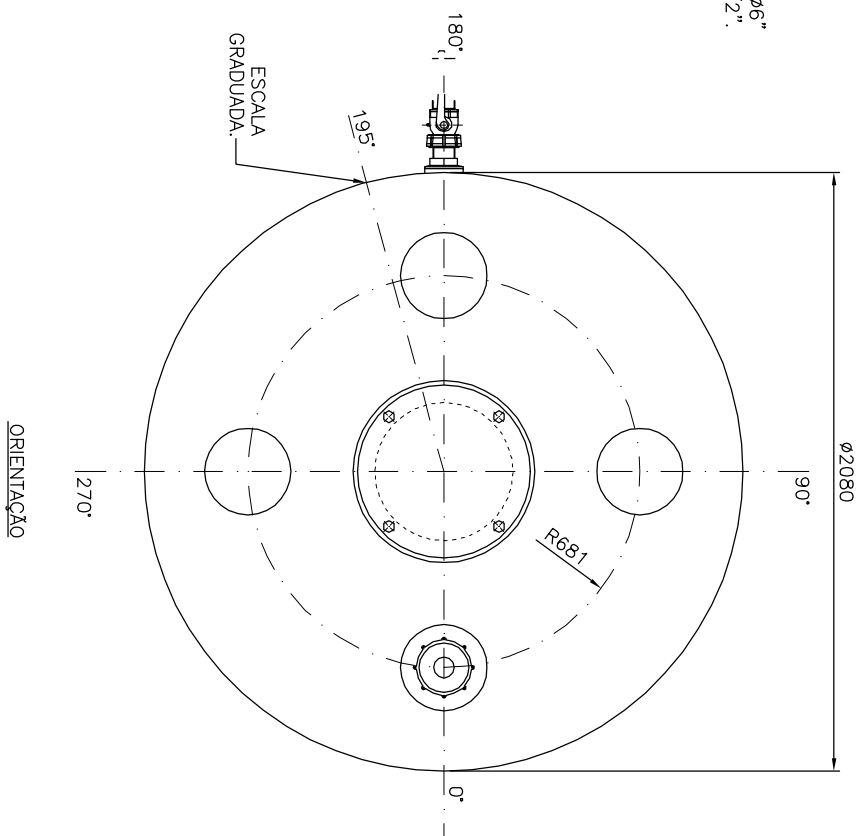

VALVULA DE ESFERA
Ø2" (PPFV).

OBS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VALVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN.: 600mm).
- O TANQUE DEVERÁ FICAR APOIADO TOTALMENTE EM BASE PLANA, LISA E NIVELADA.
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS A TOLERÂNCIA DE ±2%.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
- DIMENSÕES NOMINAIS EM mm.
- PRODUTO A ARMAZENAR:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO	MATERIAL	DIMENSÕES
Nº	REVISÃO	DATA	NOME	Nº	REVISÃO
ESCALA:	DESENHO	SÉRGIO C.	DATA	NOME	
VERIF.	CONTR.	RUBENS	06.09.16		
APROV.					
TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO					
CAPACIDADE NOMINAL: 7.500 LITROS.					
Nº SR.3-2997-0					

ALPINA
TERMOPLÁSTICOS