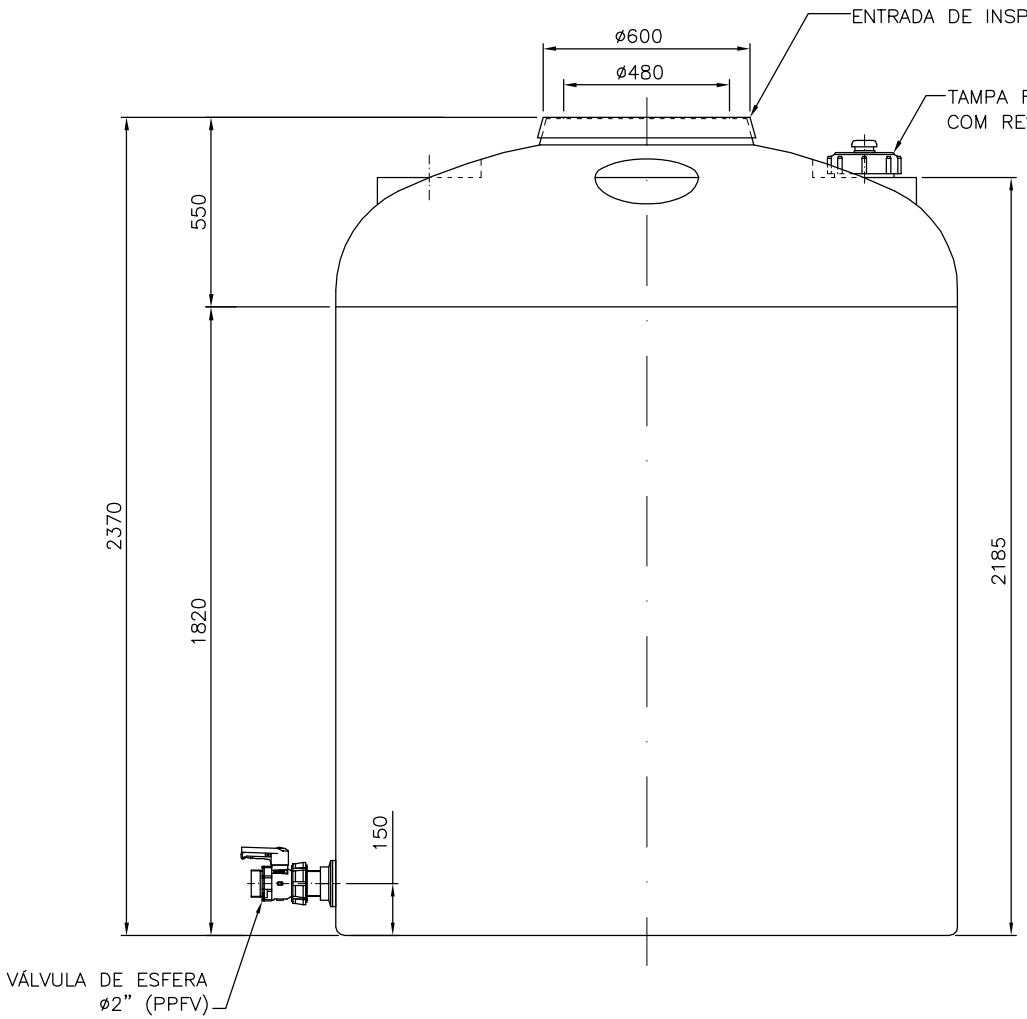

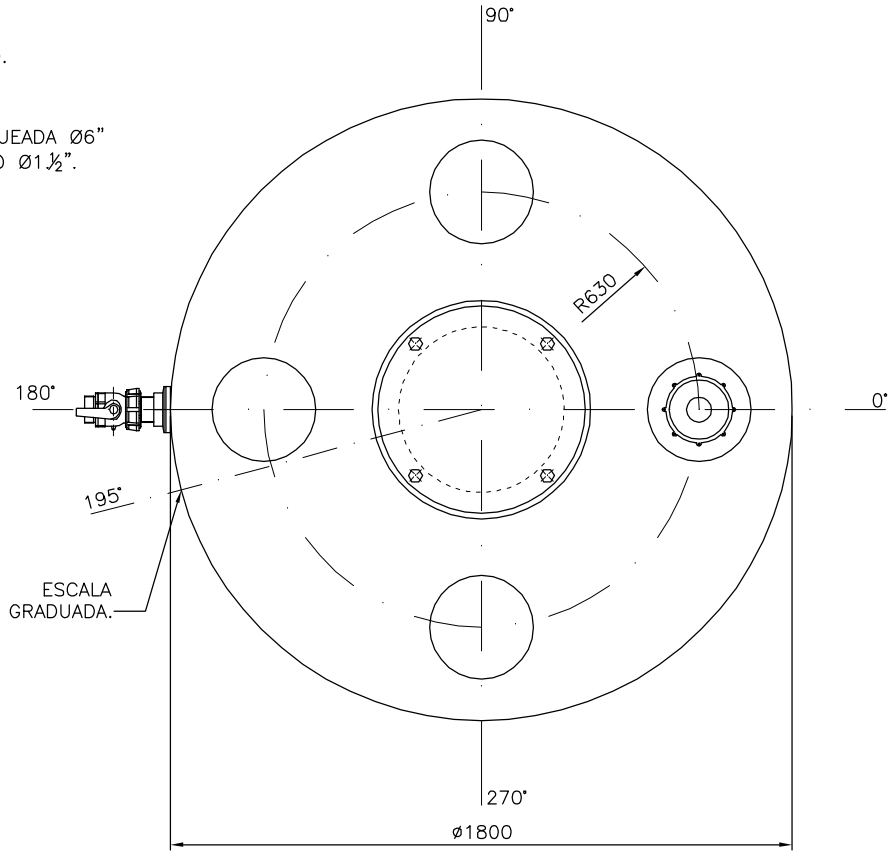

ORIENTAÇÃO

NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MÍN.: 600mm).
- O TANQUE DEVERÁ FICAR APOIADO TOTALMENTE EM BASE PLANA, LISA E NIVELADA.
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE ±2%.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
- DIMENSÕES NOMINAIS EM mm.
- PRODUTO À ARMAZENAR:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO / MATERIAL	DIMENSÕES

Nº	REVISÃO	DATA	NOME

Nº	REVISÃO	DATA	NOME

CLIENTE:

TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO
CAPACIDADE NOMINAL: 5.000 LITROS.

ESCALA:			
S/E	DESENHO	SÉRGIO C.	06.09.16
	VERIF.		
	CONTR.		
	APROV.	RUBENS	06.09.16

ALPINA TERMOPLÁSTICOS

Nº SR.3-2998-0