
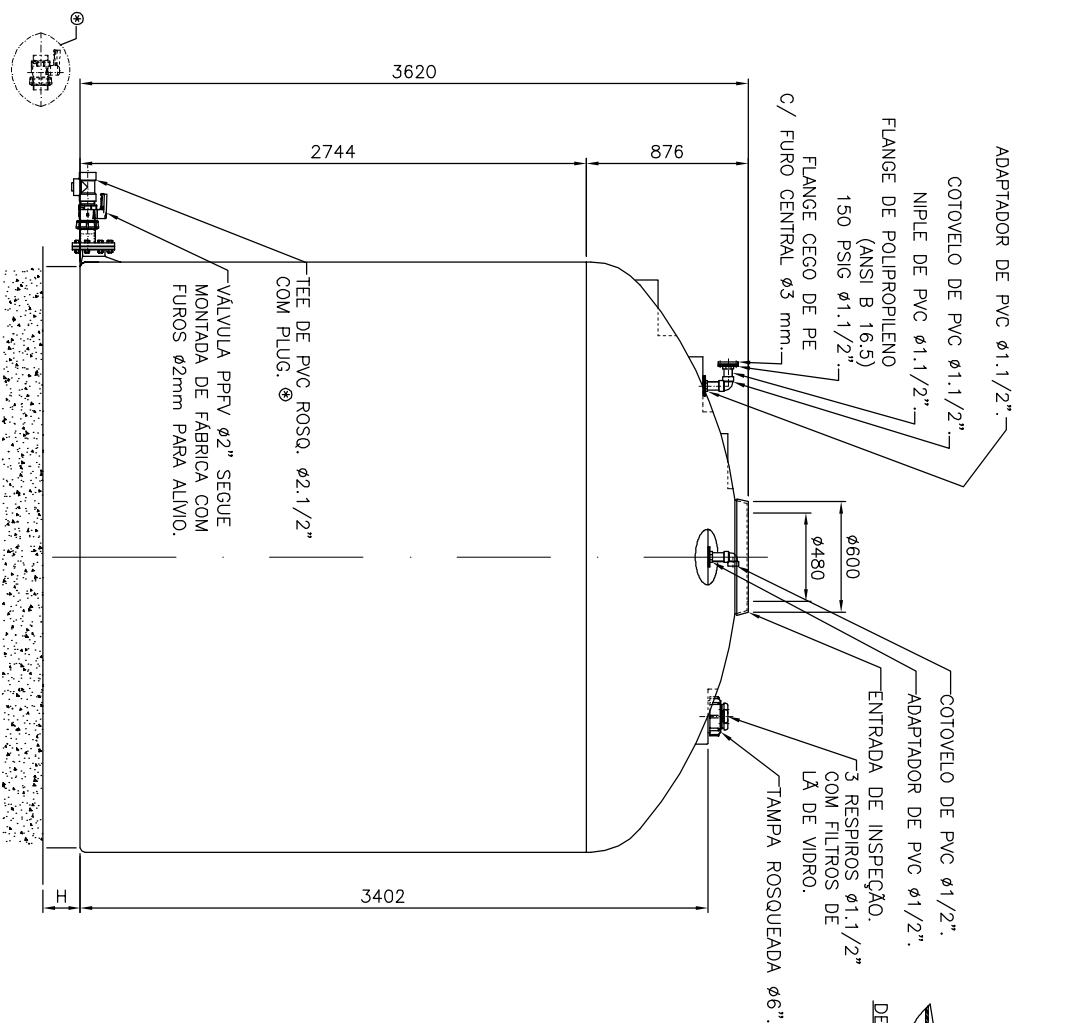


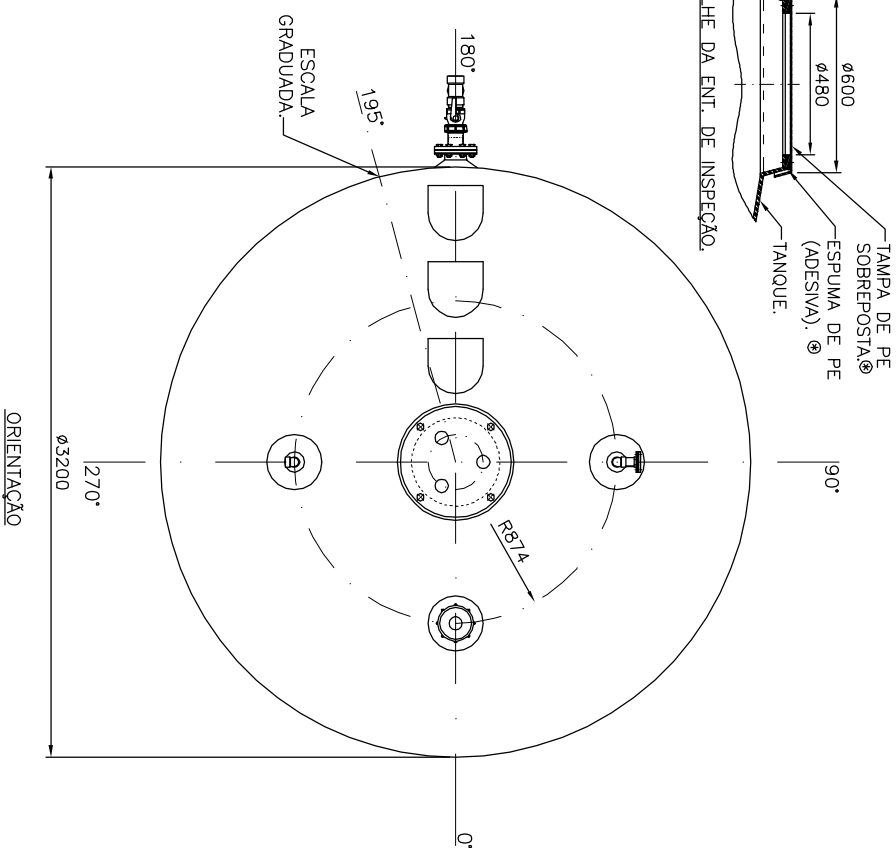

NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VALVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN.: 600mm).
- O TANQUE DEVERÁ FICAR APOIADO TOTALMENTE EM BASE PLANA, LISA E NIVELADA.
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS A TOLERÂNCIA DE ±2%.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
- COTA "H" A CRITÉRIO E EM FUNÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CLIENTE. (MÍNIMO 80mm.)
- DIMENSÕES NOMINAIS EM mm.
- PRODUTO A ARMAZENAR:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO	MATERIAL				DIMENSÕES			
Nº	REVISÃO	DATA	NOME	Nº	REVISÃO	DESENHO	SERVO C.	DATA	NOME	VERIF.	CONTR.
CLIENTE:				ESCALA:				05.05.17			
TANQUE CILINDRICO EM POLIETILENO				S/E				05.05.17			
CAP. NOMINAL: 25.000 LITROS. (KIT PERÓXIDO)				APROV.				05.05.17			
DIVISÃO				Nº				SR.4-3005-0			
EQUIPAMENTOS				TERMOPLÁSTICOS							