


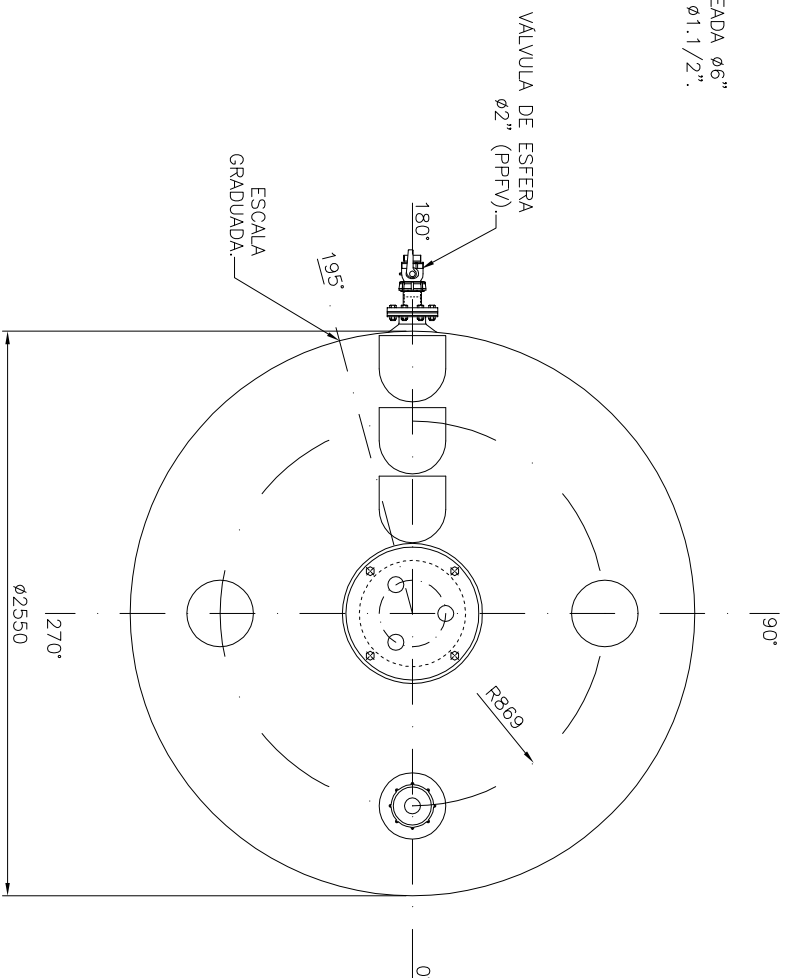

- OS TANQUES DEVEAM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORARIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEAM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN.: 600mm).
- O TANQUE DEVERÁ FICAR APOIADO TOTALMENTE EM BASE PLANA, LISA E NIVELADA, PODENDO AINDA MANTER UMA PEQUENA LAMINA DO PRODUTO.
- PARA ESCOAMENTO TOTAL, SUGERIMOS UMA LEVE INCLINAÇÃO NO PISO DA BASE (MÁXIMO 5°).
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS A TOLERÂNCIA DE $\pm 2\%$.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
- COTA "H" A CRITÉRIO E EM FUNÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CLIENTE. (MÍNIMO 80mm).
- DIMENSÕES NOMINAIS EM mm.
- PRODUTO A ARMAZENAR:

ITEM	D E S C R I Ç Ã O	QUANT.	T I P O		D I M E N S Õ E S	
			M A T E R I A L			
3	INCLUIDO NOTA REF. RESIDUAL DE PRODUTO	07.06.18	WATER			
2	ELIMINADOS "COPOST" DA BASE	09.08.10	CEMENTUM			
1	MODIFICADO FLUIDO DO TANQUE.	01.10.05	SAND	4	ALTERADO ANJULO DE INCLINAÇÃO	06.08.18
N	R E V I S Ã O	DATA	NOME	Nº	R E V I S Ã O	WATER
CLIENTE:			ESCALA: DESENHO			
			RODRIGO B.			
			28.04.04			

TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO
CAPACIDADE NOMINAL: 10.000 LITROS.

VERIF.	S/E
CONTR	

APPROV.	RUBENS	29.04.04
---------	--------	----------

Nº SR.3-1797-4

ALPINA
TERMOPLÁSTICOS