
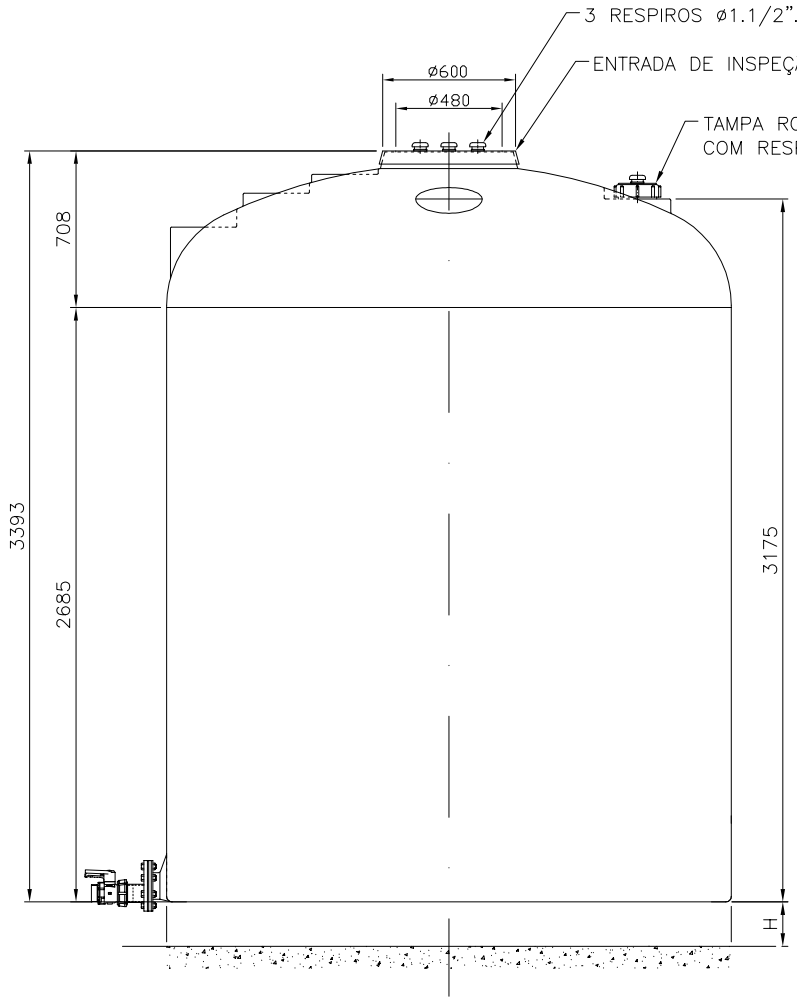


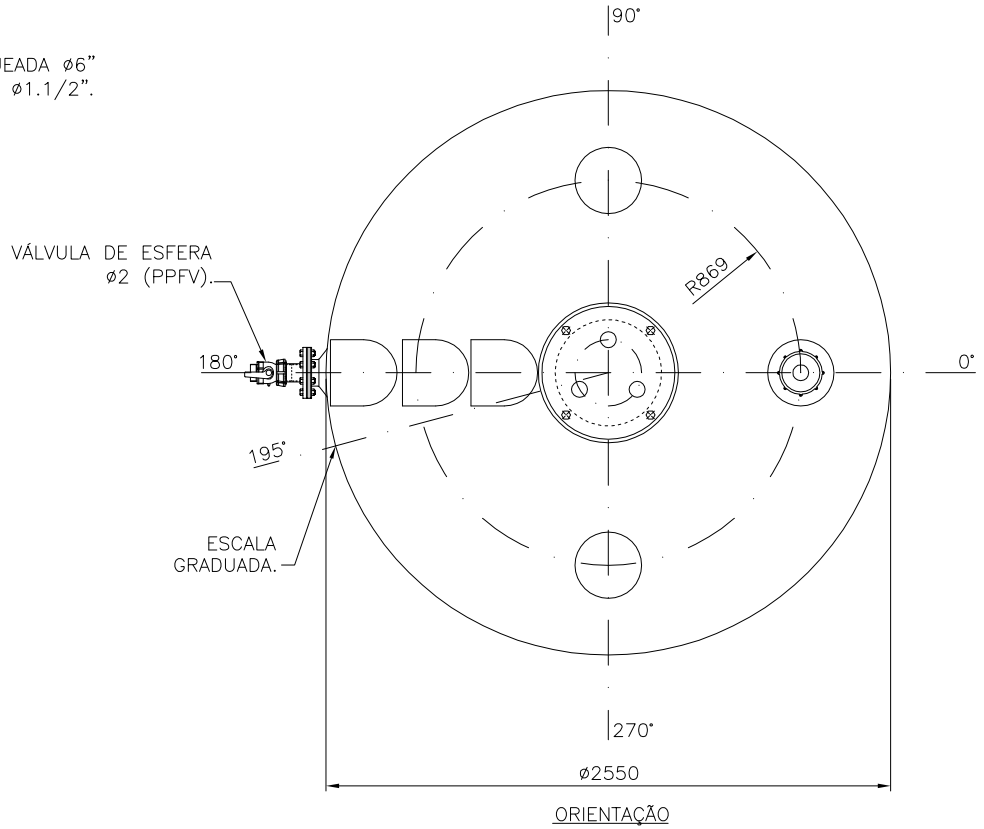

ORIENTAÇÃO

NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MÍN.: 600mm).
- O TANQUE DEVERÁ FICAR APOIADO TOTALMENTE EM BASE PLANA, LISA E NIVELADA, PODENDO AINDA MANTER UMA PEQUENA LÂMINA DO PRODUTO. PARA ESCOAMENTO TOTAL, SUGERIMOS UMA LEVE INCLINAÇÃO NO PISO DA BASE (MÁXIMO 0.5°).
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE ±2%.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
- COTA "H" A CRITÉRIO E EM FUNÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CLIENTE. (MÍNIMO 80mm).
- DIMENSÕES NOMINAIS EM mm.
- PRODUTO À ARMAZENAR:

ÍTEM	DESCRIÇÃO			QUANT.	TIPO / MATERIAL	DIMENSÕES	
3	INCLUIDO NOTA REF. RESIDUAL DE PRODUTO	07.06.18	VITOR				
2	ELIMINADOS "COPOS" DA BASE.	09.08.10	CLEFERSON				
1	MODIFICADO FUNDO DO TANQUE.	01.10.05	SERGIO	4	ALTERADO ANGULO DE INCLINAÇÃO	06.08.18	VITOR
Nº	REVISÃO	DATA	NOME	Nº	REVISÃO	DATA	NOME

CLIENTE:

TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO
CAPACIDADE NOMINAL: 15.000 LITROS.

ESCALA:	DESENHO	RODRIGO B.	29.04.04
S/E	VERIF.		
	CONTR.		
	APROV.	RUBENS	29.04.04

ALPINA TERMOPLÁSTICOS

Nº SR.3–2016–4