
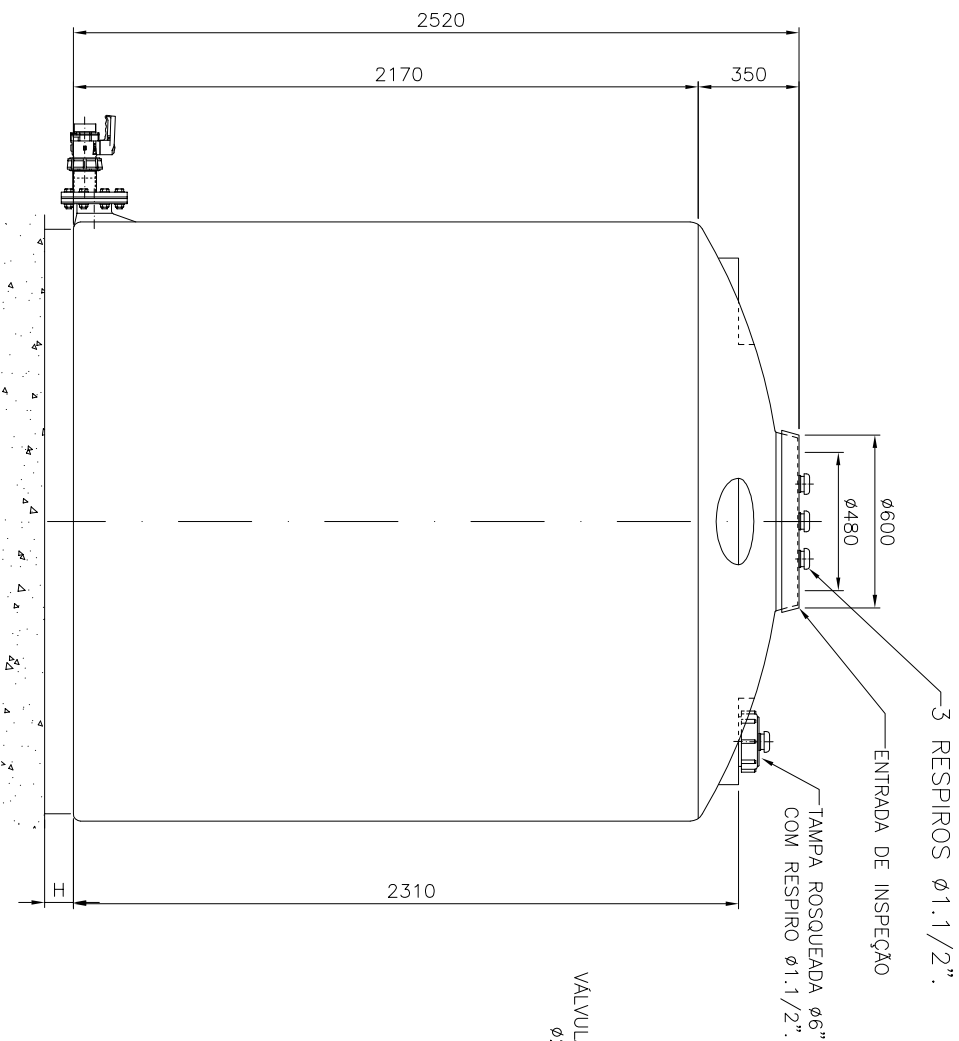


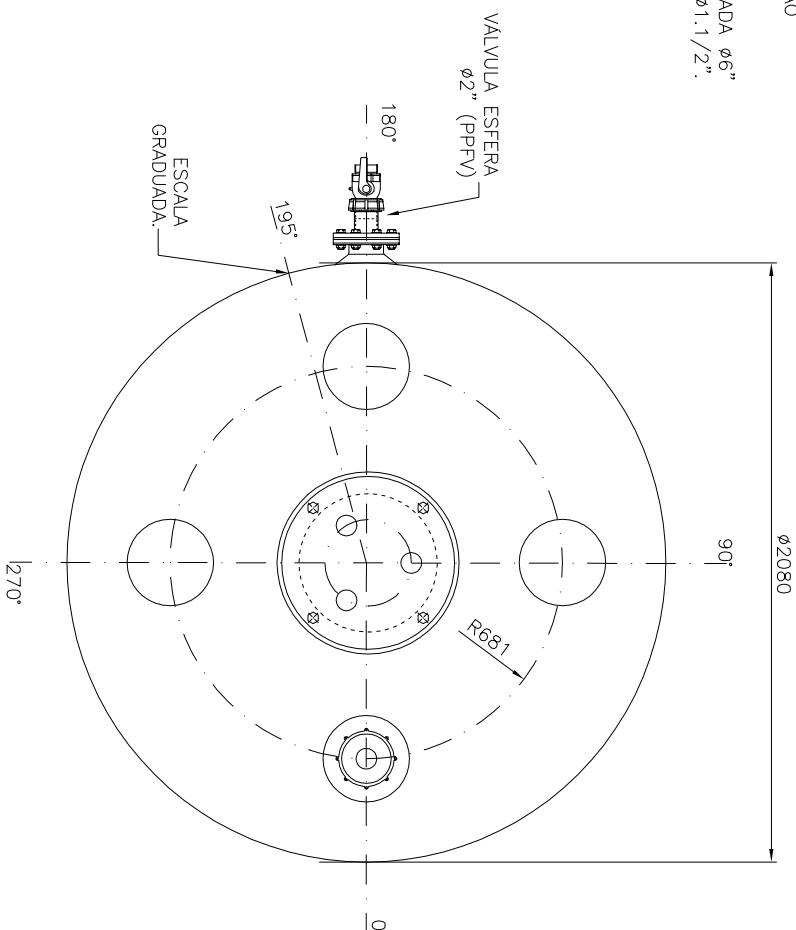

ORIENTAÇÃO

- OBS:
- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
 - LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VALVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MÍN.: 600mm).
 - O TANQUE DEVERÁ FICAR APOIADO TOTALMENTE EM BASE PLANA, LISA E NIVELADA, PODENDO AINDA MANTER UMA PEQUENA LÂMINA DO PRODUTO.
 - PARA ESCOAMENTO TOTAL, SUGERIMOS UMA LEVE INCLINAÇÃO NO PISO DA BASE (MÁXIMO 0.5%).
 - COTA "H" A CRITÉRIO E EM FUNÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CLIENTE. (MÍN. 80mm).
 - DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE $\pm 2\%$.
 - PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
 - TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
 - DIMENSÕES NOMINAIS EM mm.
 - PRODUTO A ARMAZENAR:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO	MATERIAL	DIMENSÕES
2	ALTERADO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO	06.08.18	VRP		
1	INCLUIDO NOTA REF. RESÍDUO DE PRODUTO	07.06.18	VRP		
Nº	REVISÃO	DATA	NOME	Nº	DATA
CLIENTE:	TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO				
CAPACIDADE NOMINAL: 7.500 LITROS.					
S/E					
VERIF.					
CONTR.					
APROV.					
RUBENS					27.06.18
Nº					
SR.4-2983-2					

ALPINA
EQUIPAMENTOS

DIVISÃO
TERMOPLASTICOS