
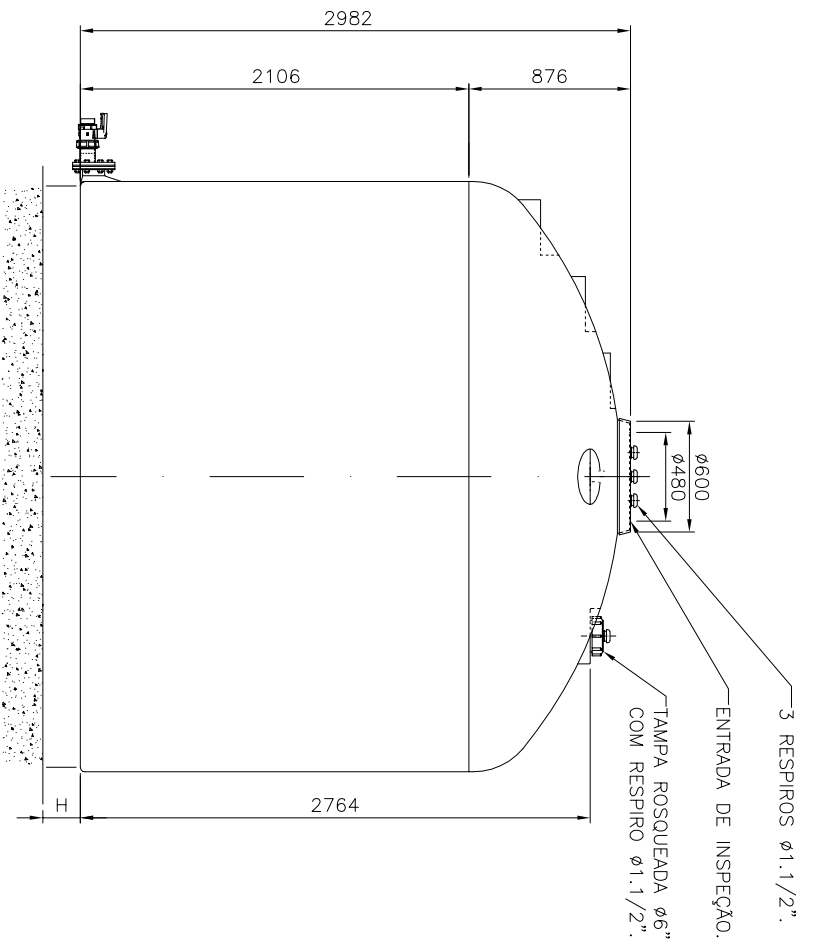


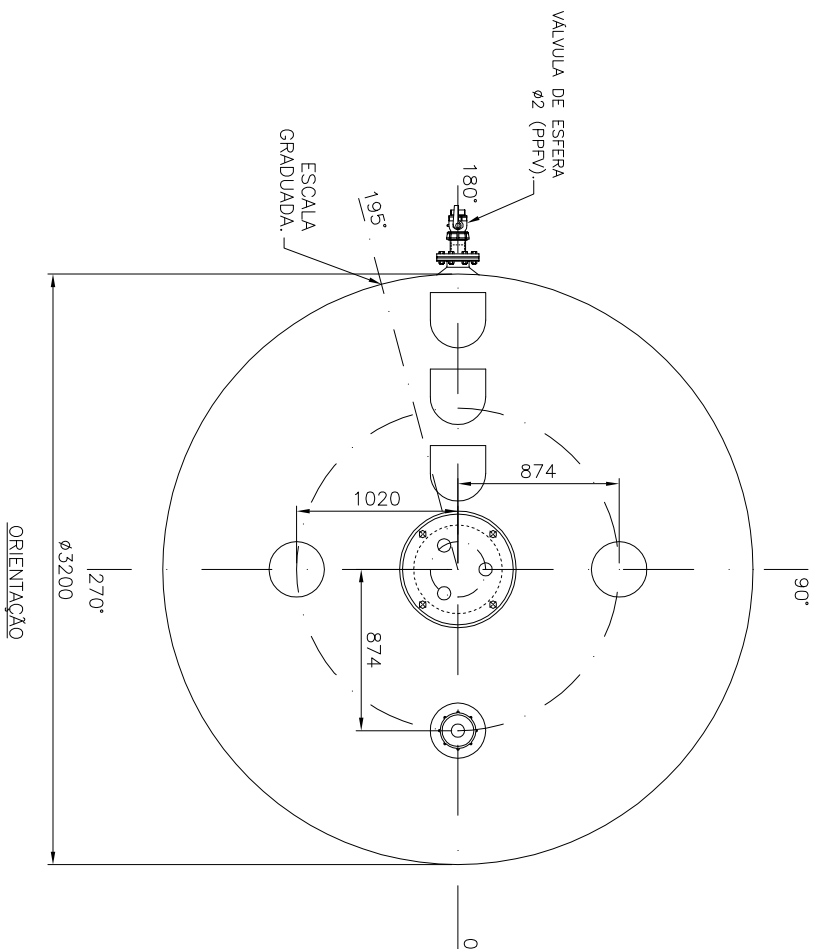

NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VALVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN.: 600mm).
- O TANQUE DEVERÁ FICAR APOIADO TOTALMENTE EM BASE PLANA, LISA E NIVELADA, PODENDO AINDA MANTER UMA PEQUENA LAMINA DO PRODUTO.
- PARA ESCOAMENTO TOTAL, SUGERIMOS UMA LEVE INCLINAÇÃO NO PISO DA BASE (MÁXIMO 0.5°).
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS A TOLERÂNCIA DE $\pm 2\%$.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
- COTA "H" A CRITÉRIO E EM FUNÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CLIENTE. (MÍNIMO 80mm.)
- DIMENSÕES NOMINAIS EM mm.
- PRODUTO A ARMAZENAR:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO	MATERIAL	DIMENSÕES
2	ALTERADO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO	06.06.18	mm		
1	INCLUIDO NOTA REF. RESIDUAL DE PRODUTO	07.06.18	mm		
Nº	REVISÃO	DATA	NOME	Nº	
CLIENTE:					
TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO					
CAPACIDADE NOMINAL: 20.000 LITROS					
S/E					
APROV.					
RUBENS					
07.06.18					
ESCALA: DESENHO					
VITOR					
07.06.18					
VERIF.					
CONTR.					
07.06.18					

ALPINA

DIVISÃO
TÉRMOPLASTICOS

Nº SR.4-3008-2