
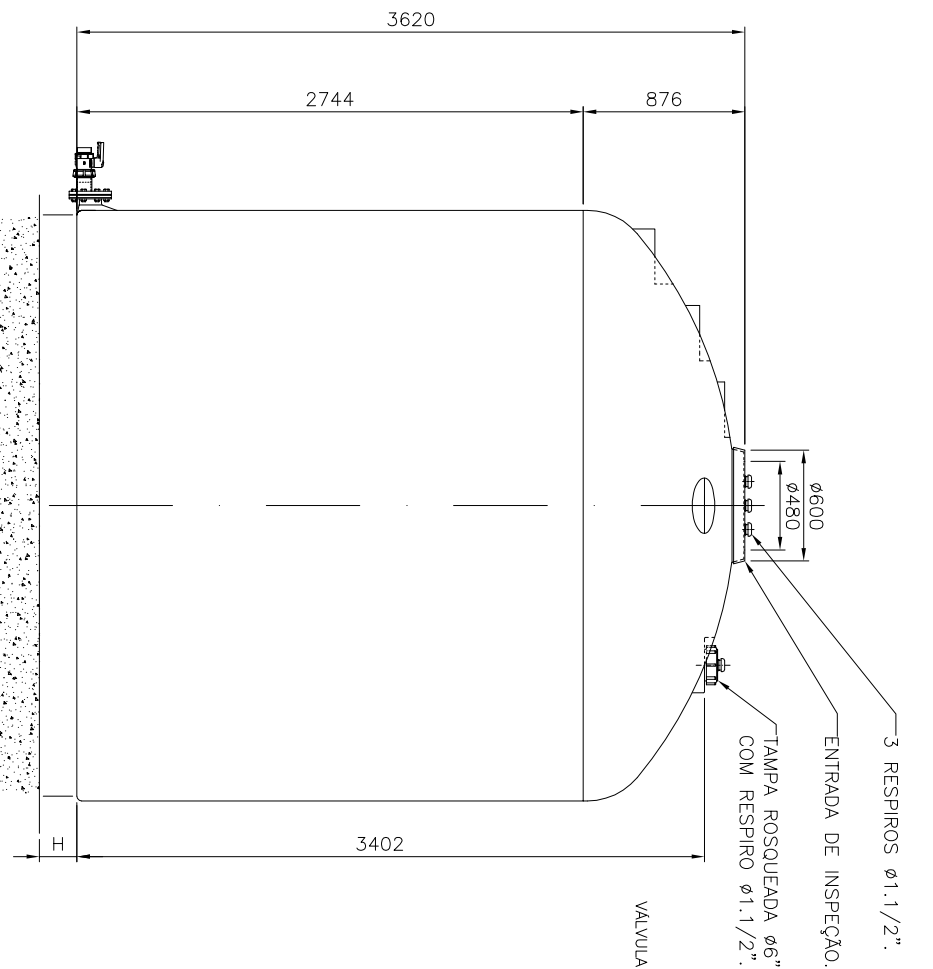


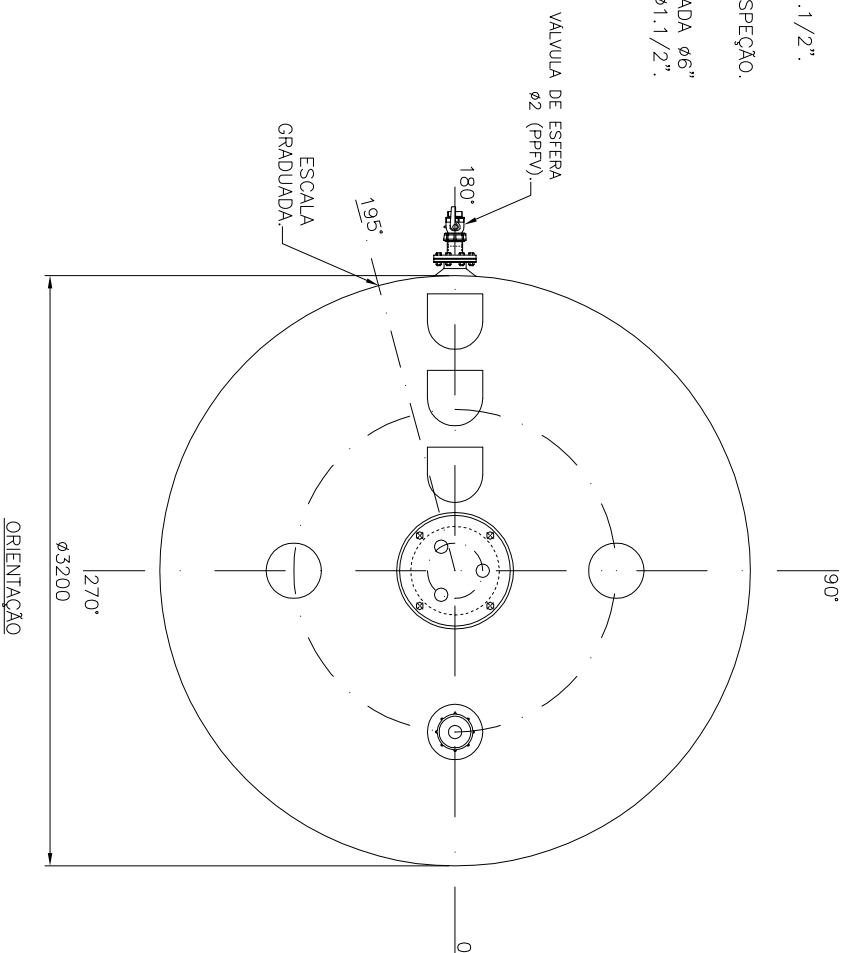

NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VALVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN.: 600mm).
- O TANQUE DEVERÁ FICAR APOIADO TOTALMENTE EM BASE PLANA, LISA E NIVELADA, PODENDO AINDA MANTER UMA PEQUENA LÂMINA DO PRODUTO.
- PARA ESCOAMENTO TOTAL, SUGERIMOS UMA LEVE INCLINAÇÃO NO PISO DA BASE (MÁXIMO 0.5°).
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS A TOLERÂNCIA DE $\pm 2\%$.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
- COTA "H" A CRITÉRIO E EM FUNÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CLIENTE. (MÍNIMO 80mm)
- DIMENSÕES NOMINAIS EM mm.
- PRODUTO A ARMAZENAR:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO	MATERIAL	DIMENSÕES
1	ALTERADO ANGULO DE INCLINAÇÃO	06.08.18			
Nº	REVISÃO	DATA	NOME	Nº	
CLIENTE:					
TANQUE CILINDRICO EM POLIETILENO					
CAPACIDADE NOMINAL: 25.000 LITROS					
S/E					
VERIF. CONTR. RUBENS 12.06.18					
ESCALA: DESENHO VITOR 12.06.18					
Nº SR.4-3009-1					

ALPINA
EQUIPAMENTOS

DIVISÃO
TÉRMOPLASTICOS